


第2次習志野市経営戦略進捗管理（令和6年度分）

令和7年8月25日 公営企業運営協議会 第2回会議
議題（第2次経営戦略における令和6年度進捗状況評価について）資料
業務部 公営企画課

評価方法	
類型Ⅰ：実績数値により進捗状況を評価する項目	A:達成率100%以上 B:達成率75%～99% C:達成率50%～74% D:達成率25%～49% E:達成率24%以下
類型Ⅱ：施策進捗状況により進捗状況を評価する項目	A評価:計画どおり進捗している B評価:概ね進捗している C評価:着手段階 D評価:検討段階 E評価:未着手


ガス事業経営戦略（令和6年4月～令和7年3月）

基本方針	評価項目数	評価					
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	計
(1) 安全なガスの供給	3	2	0	0	0	1	3
(2) 持続可能な経営	12	5	5	1	0	1	12
(3) 災害に強く、たくましいガス	2	1	1	0	0	0	2
計	17	8	6	1	0	2	17
総 括							
評価の結果はA評価が47%、B評価が35%、C評価が6%、E評価が12%であり、82%の施策が概ね進捗している結果となりました。 C評価の主な理由は、スマートメーターの導入検討を実施予定でしたが、資料収集に留まったためです。 E評価の主な理由は、ガス整圧器遠隔遮断装置の材料の流通が滞ったことにより、当初想定していた時期に資材を調達できなかったため、年度内に装置の設置が出来なかったこと、及び、カーボンニュートラル都市ガスの新規契約を目標に既存の大口需要家に営業を行いました契約に至らなかったためです。							

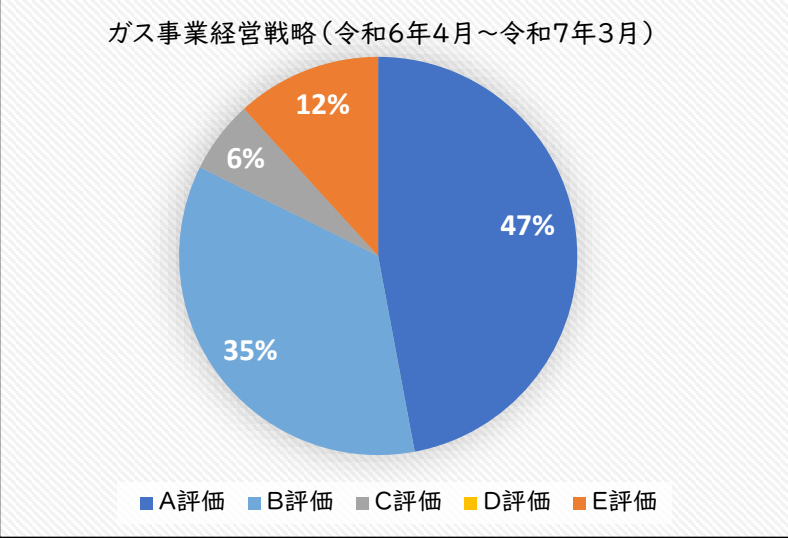

水道事業経営戦略（令和6年4月～令和7年3月）

基本方針	評価項目数	評価					
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	計
(1) 安全な水道水の供給	6	6	0	0	0	0	6
(2) 持続可能な経営	8	6	2	0	0	0	8
(3) 災害に強く、たくましい水道	3	1	2	0	0	0	3
計	17	13	4	0	0	0	17
総 括							
評価の結果はA評価が76%、B評価が24%であり、すべての施策が概ね進捗している結果となりました。							

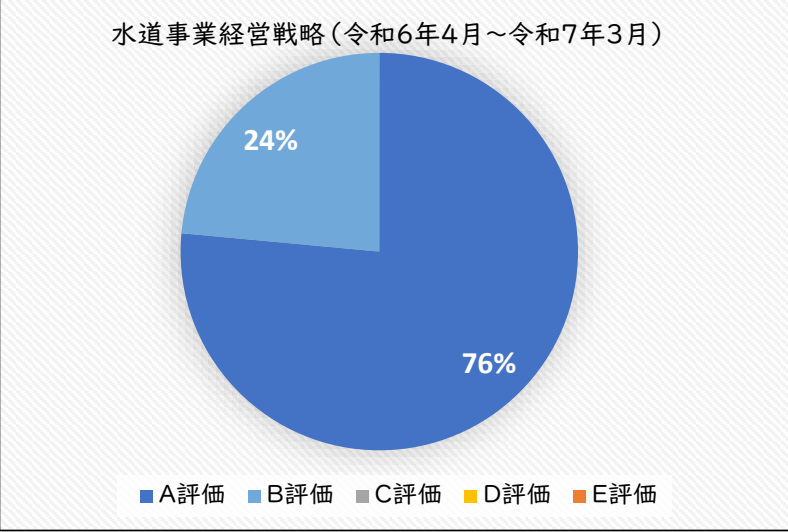

下水道事業経営戦略（令和6年4月～令和7年3月）

基本方針	評価項目数	評価					
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	計
(1) 公共衛生・生活環境の向上	8	2	5	1	0	0	8
(2) 持続可能な経営	12	8	4	0	0	0	12
(3) 災害に強く、たくましい下水道	5	0	5	0	0	0	5
計	25	10	14	1	0	0	25
総 括							
評価の結果はA評価が40%、B評価が56%、C評価が4%であり、96%の施策が概ね進捗している結果となりました。 C評価の主な理由は、鷺沼特定土地区画整理事業に関連した下水道の整備工事の実施を目標にしておりましたが、一部が設計に留まったためです。							

