


習志野市経営戦略(第Ⅰ次)進捗管理(令和5年度分)

評価方法			令和6年8月26日(月) 令和6年度習志野市公営企業運営協議会第2回会議 習志野市企業局 業務部 公営企画課
類型Ⅰ:実績数値により進捗状況进行评估する項目		A:達成率100%以上 B:達成率75%~99% C:達成率50%~74% D:達成率25%~49% E:達成率24%以下	
類型Ⅱ:施策進捗状況により進捗状況进行评估する項目		A評価:計画どおり進捗している B評価:概ね進捗している C評価:着手段階 D評価:検討段階 E評価:未着手	


ガス事業経営戦略(令和5年4月~令和6年3月)

	評価項目数	評価					
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	計
取組方針①安定供給の確保	6	6	0	0	0	0	6
取組方針②持続可能な健全経営	7	5	2	0	0	0	7
取組方針③災害に強いライフラインの構築	4	1	3	0	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	4	4	0	0	0	0	4
将来に向けた検討事項	2	2	0	0	0	0	2
計	23	18	5	0	0	0	23
総括							
評価の結果はA評価が78%、B評価が22%であり、すべての施策が概ね進捗している結果となりました。							

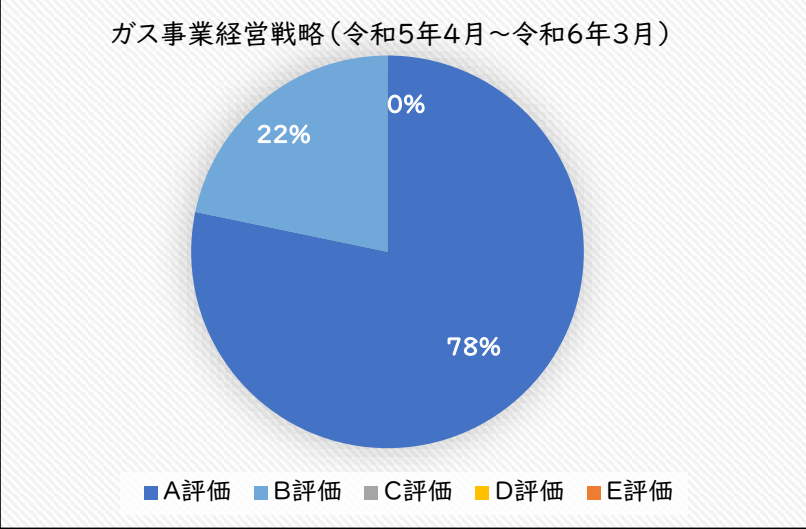

水道事業経営戦略(令和5年4月~令和6年3月)

	評価項目数	評価					
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	計
取組方針①安定供給の確保	9	9	0	0	0	0	9
取組方針②持続可能な健全経営	5	5	0	0	0	0	5
取組方針③災害に強いライフラインの構築	4	2	2	0	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	3	3	0	0	0	0	3
将来に向けた検討事項	4	4	0	0	0	0	4
計	25	23	2	0	0	0	25
総括							
評価の結果はA評価が92%、B評価が8%であり、すべての施策が概ね進捗している結果となりました。							

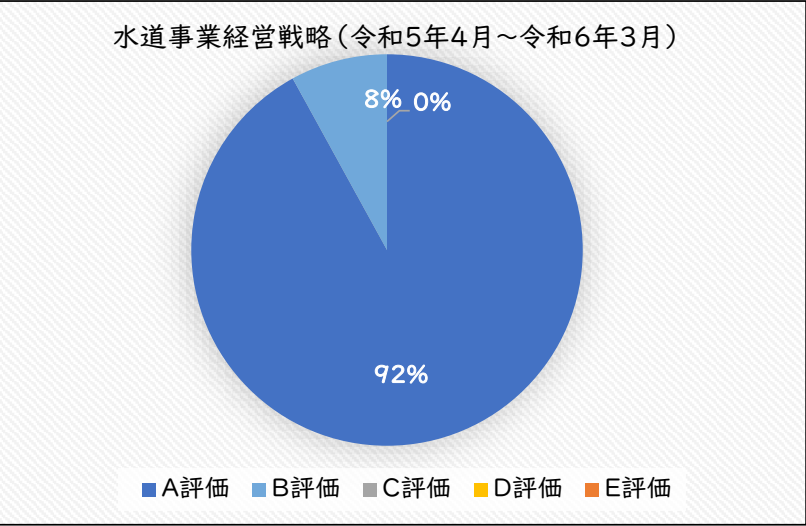

下水道事業経営戦略(令和5年4月~令和6年3月)

	評価項目数	評価					
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	計
取組方針①下水道整備の推進	3	1	2	0	0	0	3
取組方針②持続可能な健全経営	10	6	3	0	0	1	10
取組方針③下水道施設の機能維持	4	2	1	1	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	4	4	0	0	0	0	4
将来に向けた検討事項	3	3	0	0	0	0	3
計	24	16	6	1	0	1	24
総括							
評価の結果はA評価が67%、B評価が25%、C評価が4%、E評価が4%であり、92%の施策が概ね進捗している結果となりました。 C評価の主な理由は、SPR工法による耐震補強工事を予定していた東習志野汚水幹線(下流部)について、直近の流量データを確認したところ、工事可能な流速を超えていたため、年度内の工事は見送ることにしたためです。 E評価の主な理由は、研修対象者がいなかったことから研修を開催しなかったためです。 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。							

