

# あじさい



No. 152

平成24年12月15日

## ウィズガス



最新のガス器具の展示も大盛況！



今年の料理実演も好評でした！

第43回ガスフェスタの様子 (平成24年11月10・11日開催) たくさんのご来場ありがとうございました！！

### CONTENTS

特集1

平成23年度 習志野市公営企業会計  
**決算のあらまし (ガス事業)** ..... 2、3  
**決算のあらまし (水道事業)** ..... 4、5

特集2

**水道水がお客様に届くまで** ..... 6、7

- ◆ガス炊飯器のご紹介 ..... 8
- ◆ガス高効率給湯器 (エコジョーズ) 設置費補助制度のご案内
- ◆安全・便利なガスの使用について ..... 9
  - ・ガスが出なくなった時は・・・ (マイコンメーターの復帰方法)
  - ・メーターガス栓にロックがかかった時の開け方
  - ・ガス機器は正しく安全に使いましょう
- ◆インフォメーション ..... 10、11
  - ・ガス消費機器調査とガス漏れ検査にご協力ください
  - ・ガス料金調整のお知らせ (12月分)
  - ・広報モニター募集
  - ・水道管にも冬支度を
  - ・料理教室開催のお知らせ
  - ・あじさいパズル

- ◆わが家の味じまん No.108 ..... 12
- ◆年末年始における営業日のお知らせ

**メーター取付数** (平成24年10月末現在)  
 ガス 73,643件 (対前年259件増)  
 水道 54,042件 (対前年485件増)

編集・発行 / 習志野市企業局業務部総務課  
 〒275-8666 習志野市藤崎1-1-13  
 TEL : 047-475-3321  
 FAX : 047-477-8984

この広報紙は再生紙を使用しています。

# 決算の

平成  
**23**  
年度

平成23年度（平成23年4月1日～平成24年

## ガス事業



### ■ガス事業の概要

ガス販売量は、冬場の平均気温が低く推移したことにより1月から3月は増加しましたが、昨年3月に発生した東日本大震災による省エネルギー志向などの影響を受け、家庭用を始め全ての用途において減少したことから前年度対比2,245千m<sup>3</sup>（3.4%）の減少となりました。

事業収支において収入は、販売量は減少しましたが原料である購入ガスの価格高騰を受け、原料費調整制度による単位料金に反映されたことで、ガス売上は前年度対比5.4%の

増収となりました。


一方、費用においても原料価格の高騰により購入ガス費が増加となり前年度対比5.4%の増加となりましたが営業収支では、4,887万円の営業利益を計上することができました。

このほか受注工事、器具販売等の営業雑収支・営業外収支を加え、東日本大震災による復旧費用等の特別損失を差し引いた純利益は2億5,353万円となりました。

### ■ガス事業の目的別収支内訳（ ）内は構成比です。

### 収益的収入及び支出 （ガスの供給に要する収入・支出）

※消費税等は含んでおりません。

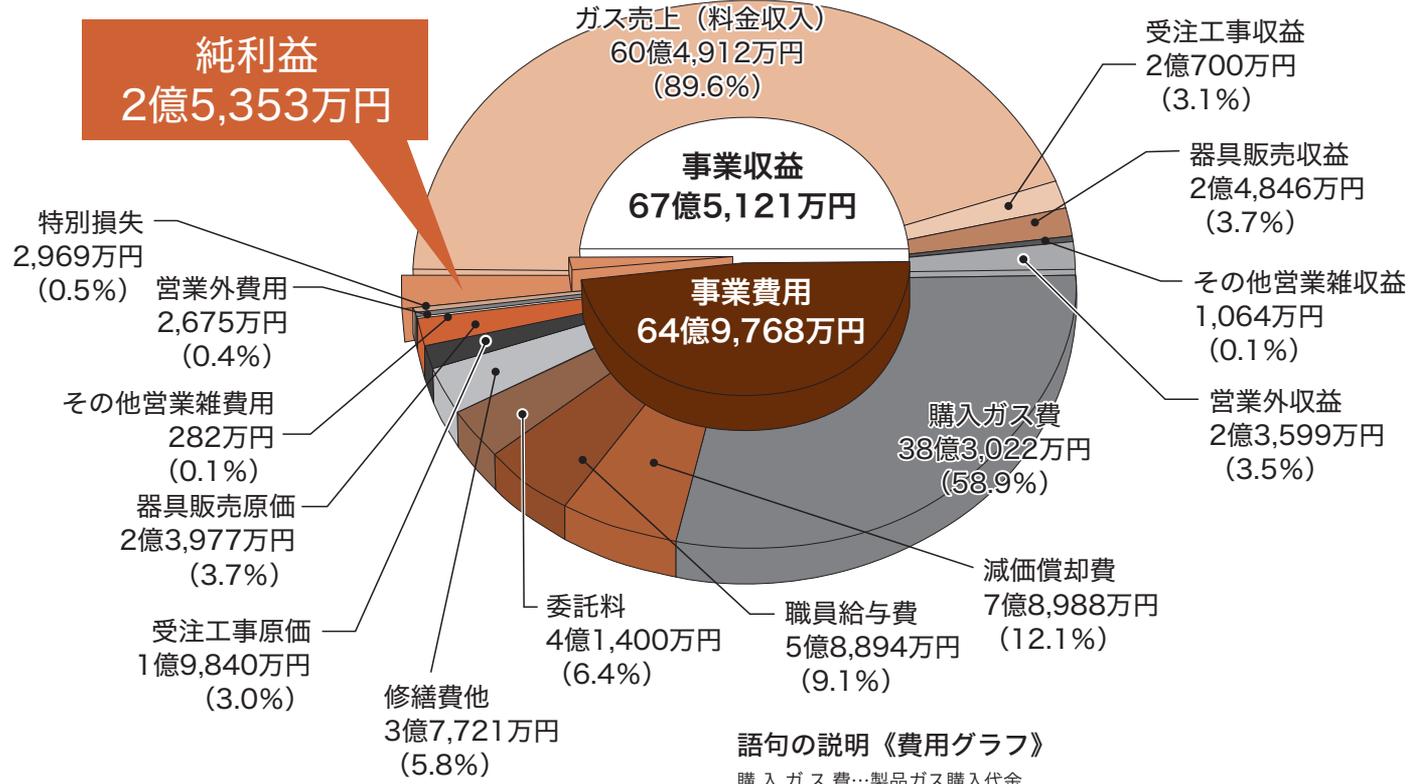

### 語句の説明《収益グラフ》

- ガス売上…ガス料金収入
- 受注工事収益…お客様よりお請けした宅地内ガス設備工事によって得た収入
- 器具販売収益…ガス機器の販売によって得た収入
- その他営業雑収益…冷暖房機器等の点検・修理によって得た収入
- 営業外収益…受取利息及び負担金収入やその他営業活動によって得た収入

### 語句の説明《費用グラフ》

- 購入ガス費…製品ガス購入代金
- 減価償却費…固定資産の資産価値減少分を耐用年数に応じて計算した費用  
また、老朽化した設備更新事業費などの補填財源の一部となる費用
- 職員給与費…職員の給料、手当などの費用
- 委託料…業務委託に係る費用
- 修繕費他…建物、導管、機械施設等の維持管理に係る費用やその他営業活動の費用
- 受注工事原価…お客様よりお請けした宅地内ガス設備工事に係る費用
- 器具販売原価…ガス機器販売に係る費用
- その他営業雑費用…冷暖房機器等の点検・修理に係る費用
- 営業外費用…支払利息などの費用
- 特別損失…通常の経営に伴うものでなく、災害損失等のため臨時かつ巨額の支出が必要とされる場合に係る費用

### ●平成23年度 ガス事業会計決算比較表

※金額は消費税等含まず。 ※▲…減

| 区分    | 23年度決算                   | 22年度決算  | 前年度差引   | 増減率 (%) |        |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 業務量   | ガス販売量 (千m <sup>3</sup> ) | 63,778  | 66,023  | ▲ 2,245 | ▲ 3.4  |
|       | 年度末お客様 (メーター) 取付件数       | 73,631  | 73,162  | 469     | 0.6    |
| 収益的収支 | 事業収益 (万円)                | 675,121 | 645,085 | 30,036  | 4.7    |
|       | 事業費用 (万円)                | 649,768 | 622,743 | 27,025  | 4.3    |
| 資本的収支 | 資本的収入 (万円)               | 4,345   | 10,421  | ▲ 6,076 | ▲ 58.3 |
|       | 資本的支出 (万円)               | 103,242 | 87,820  | 15,422  | 17.6   |

収益的収入・支出…企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用  
資本的収入・支出…施設の整備、拡充等の建設改良費及び企業債償還金の支出とその財源となる収入

# あらまし

3月31日)の経営状況についてご報告します。

## ■災害に強いガス管


企業局が管理しているガス管は、毎年計画的に災害に強いガス管に更新しており、東日本大震災においてもその効力を発揮いたしました。

今後も、災害に強いガス管への入替を進めてまいります。

本年度は総延長12,397mを布設しました。内訳は、供給改良工事等7,714m、負担金工事に4,683mであります。

## 資本的収入及び支出 (ガス施設の整備や企業債の償還に要する収入・支出)

※消費税等を含んでおります。

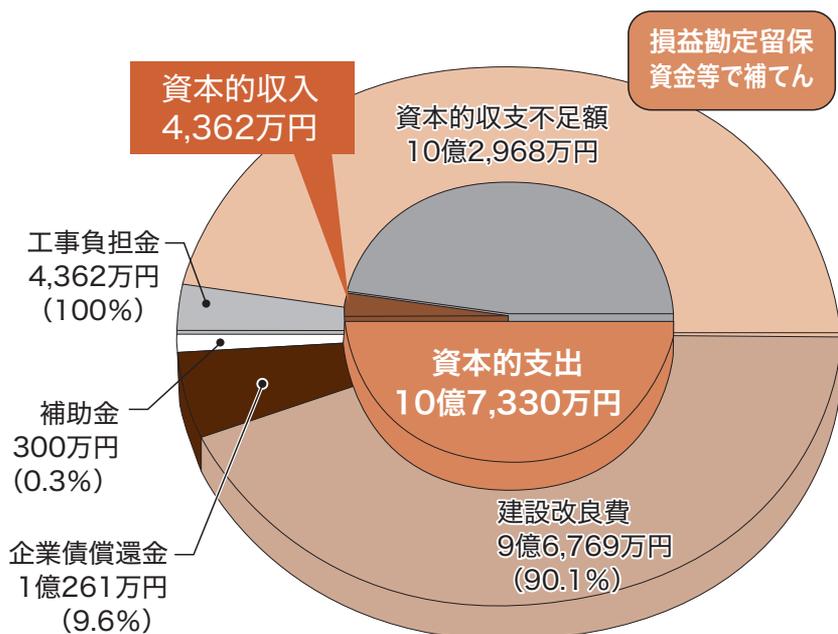

### 語句の説明《収入と支出》

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| 円グラフ上段〈収入〉 | 工事負担金    | …お客様からの申込みで行うガス工事のお客様負担金分収入                            |
| 円グラフ下段〈支出〉 | 建設改良費    | …ガスの施設維持や改良、ガス管の新設・改良等に充てる支出                           |
|            | 企業債償還金   | …企業債の元金を支払うための支出                                       |
|            | 補助金      | …固定資産取得に伴う国等からの補助金<br>今年度は補助金をもって建設した資産の滅失に伴う補助金の返納分です |
| 円グラフ欄外右上   | 損益勘定留保資金 | …固定資産の減価償却や除却等、現金の支出を必要としない費用で企業内部に留保された資金             |

ガスの安定供給に努め、  
お客様のライフラインを  
今後も守ってまいります。

## ●ガス事業の貸借対照表

(円)

|             |                |
|-------------|----------------|
| 1. 固定資産     |                |
| (1) 有形固定資産  |                |
| イ 土地        | 1,125,371,507  |
| ロ 建物        | 278,849,591    |
| ハ 構築物       | 50,321,607     |
| ニ 機械及び装置    | 326,892,898    |
| ホ 導管        | 9,071,381,989  |
| ヘ 工具器具及び備品他 | 228,492,711    |
| 有形固定資産合計    | 11,081,310,303 |
| (2) 無形固定資産  | 20,199,734     |
| (3) 投資      | 1,300,000      |
| 固定資産合計      | 11,102,810,037 |
| 2. 流動資産     |                |
| (1) 現金預金    | 3,850,803,238  |
| (2) 売掛金     | 293,078,214    |
| (3) 未収金     | 212,745,195    |
| (4) 貯蔵品     | 41,560,638     |
| (5) 短期貸付金   | 3,500,000,000  |
| (6) 受注工事勘定  | 20,653,728     |
| (7) 前払費用他   | 2,462,522      |
| 流動資産合計      | 7,921,303,535  |
| 資産合計        | 19,024,113,572 |
| 3. 固定負債     |                |
| (1) 退職給与引当金 | 636,669,633    |
| (2) 修繕引当金   | 177,214,000    |
| 固定負債合計      | 813,883,633    |
| 4. 流動負債     |                |
| (1) 買掛金     | 450,503,314    |
| (2) 未払金     | 964,654,790    |
| (3) 預り金他    | 215,744,829    |
| 流動負債合計      | 1,630,902,933  |
| 5. 資本金      |                |
| (1) 自己資本金   | 8,109,008,957  |
| (2) 借入資本金   | 951,958,370    |
| 資本金合計       | 9,060,967,327  |
| 6. 剰余金      |                |
| (1) 資本剰余金   | 6,586,695,857  |
| (2) 利益剰余金   | 931,663,822    |
| 剰余金合計       | 7,518,359,679  |
| 負債資本合計      | 19,024,113,572 |

### 語句の説明《貸借対照表》(ガス・水道事業共通)

|   |   |
|---|---|
| 有形固定資産…土地や建物など形のある固定資産                  | 修繕引当金…巨額の修繕費の発生に対応し、毎年度の修繕費の平準化を図るために計上された引当金   |
| 無形固定資産…権利など形をもたない固定資産                   | 買掛金…これから支払う購入ガス代金、ガス器具代金など                      |
| 投資…投資有価証券や長期貸付金、出資金など                   | 未払金…これから支払う工事代金、物品購入代金など                        |
| 現金預金…普通預金や定期預金など                        | 預り金他…還付金や保証金など                                  |
| 売掛金…まだ収入されていないガス料金                      | 自己資本金…他会計からの追加出資額や、積立金を使用して建設改良等を行った額           |
| 未収金…まだ収入されていない工事代金など                    | 借入資本金…建設改良を行う資金として借入れた企業債の残高                    |
| 貯蔵品…工事材料やメーター、ガス器具など                    | 資本剰余金…工事負担金や補助金など                               |
| 短期貸付金…貸付日の翌日から1年以内に返済される貸付金             | 利益剰余金…営業活動から生じた利益を積立金として計上したもので、減債積立金や建設改良積立金など |
| 前払費用他…一定の契約に従い、未だ提供されていない役務に対して支払った対価など |   |
| 退職給与引当金…将来の退職手当支給に対応するために計上された引当金       |   |

※次頁の水道事業(貸借対照表)も同様の語句を使用しているため、語句の説明《貸借対照表》は省略させていただきます。

# 決算の

平成  
**23**  
年度

平成23年度（平成23年4月1日～平成24年

## 水道事業



### ■水道事業の概要

水道販売量は、東日本大震災による節水意識等の影響を受け、口径20ミリを始めほぼ全ての口径で減少したことから前年度対比220千m<sup>3</sup>（1.8%）の減少となりました。

事業収支において収入は、販売量が減少したことから給水収益は前年度対比2.0%の減収となりました。

一方、費用においては動力費等が増加しましたが営業収支では3,664万円の営業利益を計上することができました。


このほか、営業外収支の利益である350万円を加え、4,014万円の純利益となりました。

### ■水道事業の目的別収支内訳

（ ）内は構成比です。

収益的収入及び支出  
（水道水の給水に要する収入・支出）

※消費税等は含んでおりません。

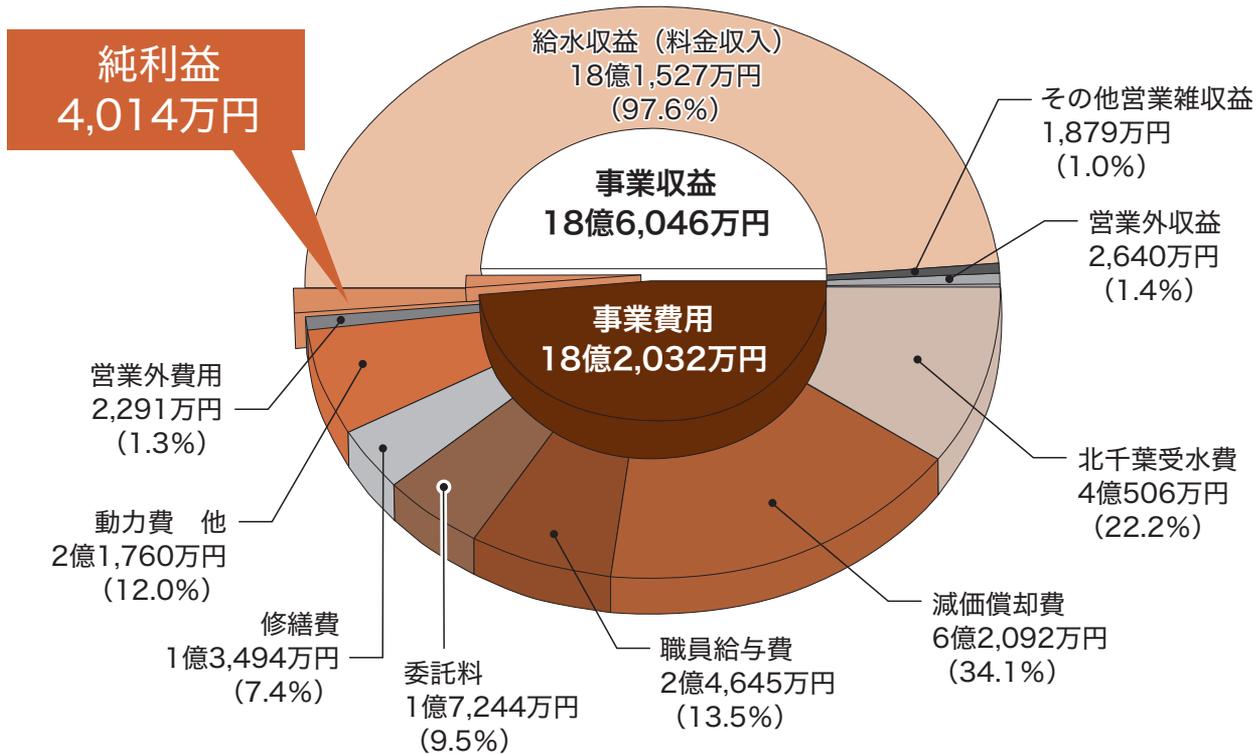

#### 語句の説明《収益グラフ》

給水収益…水道料金収入  
 その他営業収益…給水装置検査手数料等の収入  
 営業外収益…受取利息や負担金収入

#### 語句の説明《費用グラフ》

北千葉受水費…北千葉広域水道企業団より供給を受ける水の購入代金  
 減価償却費…固定資産の資産価値減少分を耐用年数に応じて計算した費用  
 また、老朽化した設備更新事業などの補填財源の一部になる費用  
 職員給与費…職員の給料、手当などの費用  
 委託料…業務委託に係る費用  
 修繕費…建物、配水管、機械施設等の維持管理に係る費用  
 動力費 他…機械装置等の運転に係る電力料及び燃料費やその他営業活動の費用  
 営業外費用…支払利息などの費用

#### ●平成23年度 水道事業会計決算比較表

※金額は消費税等含まず。 ※▲…減

| 区     | 分                       | 23年度決算  | 22年度決算  | 前年度差引   | 増減率 (%) |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 業務量   | 水道販売量(千m <sup>3</sup> ) | 11,964  | 12,184  | ▲ 220   | ▲ 1.8   |
|       | 年度末お客様(メーター)取付件数        | 53,928  | 53,248  | 680     | 1.3     |
| 収益的収支 | 事業収益(万円)                | 186,046 | 188,942 | ▲ 2,896 | ▲ 1.5   |
|       | 事業費用(万円)                | 182,032 | 182,004 | 28      | 0.0     |
| 資本的収支 | 資本的収入(万円)               | 36,759  | 24,894  | 11,865  | 47.7    |
|       | 資本的支出(万円)               | 81,313  | 55,421  | 25,892  | 46.7    |

収益的収入・支出…企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用  
 資本的収入・支出…施設の整備、拡充等の建設改良費及び企業債償還金の支出とその財源となる収入

# あらまし

3月31日)の経営状況についてご報告します。

## ■災害に強い水道管


企業局が管理している水道管は、毎年計画的に災害に強い水道管に更新しており、東日本大震災においてもその効力を発揮いたしました。

今後もガス管と同様に、災害に強い水道管への入替を進めてまいります。

本年度は総延長7,988mを布設しました。内訳は、供給改良工事等6,649m、負担金工事に1,339mであります。

### 資本的収入及び支出 (水道施設の整備や企業債の償還に要する収入・支出)

※消費税等を含んでおります。

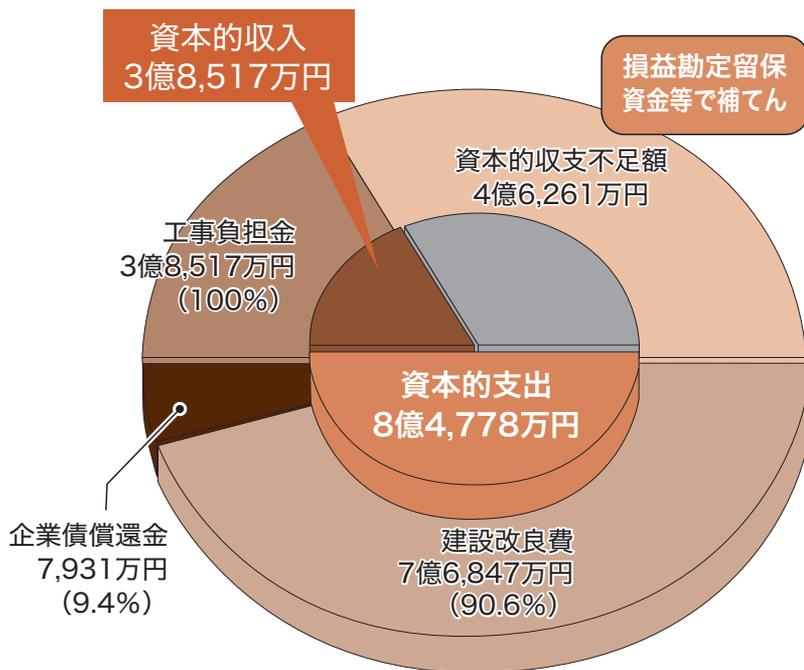

### 語句の説明《収入と支出》

円グラフ上段〈収入〉工事負担金 …お客様からの申込みで行う水道工事のお客様負担金等分の収入

円グラフ下段〈支出〉建設改良費 …水道施設の維持や改良、水道管の新設・改良等に充てる支出

企業債償還金 …企業債の元金を支払うための支出

円グラフ欄外右上 損益勘定留保資金 …固定資産の減価償却や除却等、現金の支出を必要としない費用で企業内部に留保された資金

今後の事業展開においては、企業の経済性を発揮するとともに、ガス・水道事業は都市機能維持の基幹事業であることから、低廉な価格の維持と安全で安定した供給を堅持して、公共の福祉増進に寄与されますよう、一層の努力を要請いたします。

なお、両事業の財務比率は良好であり、前年度に引き続き純利益を計上し、近隣事業者との比較においても低廉な料金体系であることから、公営企業として、経営状況は概ね適切であるものと認められました。

水道事業会計では、東日本大震災による節水意識等の影響により水道販売量が減少しましたが、経費削減などにより、経常利益を計上しております。

ガス事業会計では、ガス販売量が東日本大震災による省エネルギー志向などの影響を受け減少しましたが、ガス料金の原料費調整制度によるガス売上の確保と経費削減などにより、経常利益を計上しております。

平成23年度決算審査の結果、決算関係書類は正確で、概ね適正な予算執行と認められました。

## 決算審査意見

平成23年度  
習志野市監査委員 近藤 一夫  
習志野市監査委員 宮本 博之

水道の安定給水に努め、お客様のライフラインを今後も守ってまいります。

## ●水道事業の貸借対照表

(円)

|             |                |
|-------------|----------------|
| 1.固定資産      |                |
| (1)有形固定資産   |                |
| イ 土地        | 885,130,973    |
| ロ 建物        | 653,008,075    |
| ハ 構築物       | 13,297,174,899 |
| ニ 機械及び装置    | 1,555,058,479  |
| ホ 工具器具及び備品他 | 113,516,458    |
| 有形固定資産合計    | 16,503,888,884 |
| (2)無形固定資産   | 22,913,001     |
| (3)投資       | 1,600,000      |
| 固定資産合計      | 16,528,401,885 |
| 2.流動資産      |                |
| (1)現金預金     | 3,690,870,505  |
| (2)未収金      | 293,549,579    |
| (3)貯蔵品      | 12,800,385     |
| (4)短期貸付金    | 1,000,000,000  |
| (5)前払費用     | 156,570        |
| 流動資産合計      | 4,997,377,039  |
| 資産合計        | 21,525,778,924 |
| 3.固定負債      |                |
| (1)退職給与引当金  | 144,880,222    |
| (2)修繕引当金    | 56,300,000     |
| 固定負債合計      | 201,180,222    |
| 4.流動負債      |                |
| (1)未払金      | 439,847,458    |
| (2)預り金他     | 102,197,238    |
| 流動負債合計      | 542,044,696    |
| 5.資本金       |                |
| (1)自己資本金    | 2,284,714,789  |
| (2)借入資本金    | 1,103,139,576  |
| 資本金合計       | 3,387,854,365  |
| 6.剰余金       |                |
| (1)資本剰余金    | 17,006,118,084 |
| (2)利益剰余金    | 388,581,557    |
| 剰余金合計       | 17,394,699,641 |
| 負債資本合計      | 21,525,778,924 |




# 水道水がお客

水源は地下水と北千葉広域企業団から受け入れたお水です

市営水道の水源は、約 65%の地下水と、約 35%の利根川水系江戸川の表流水です。


## 市営水道の施設

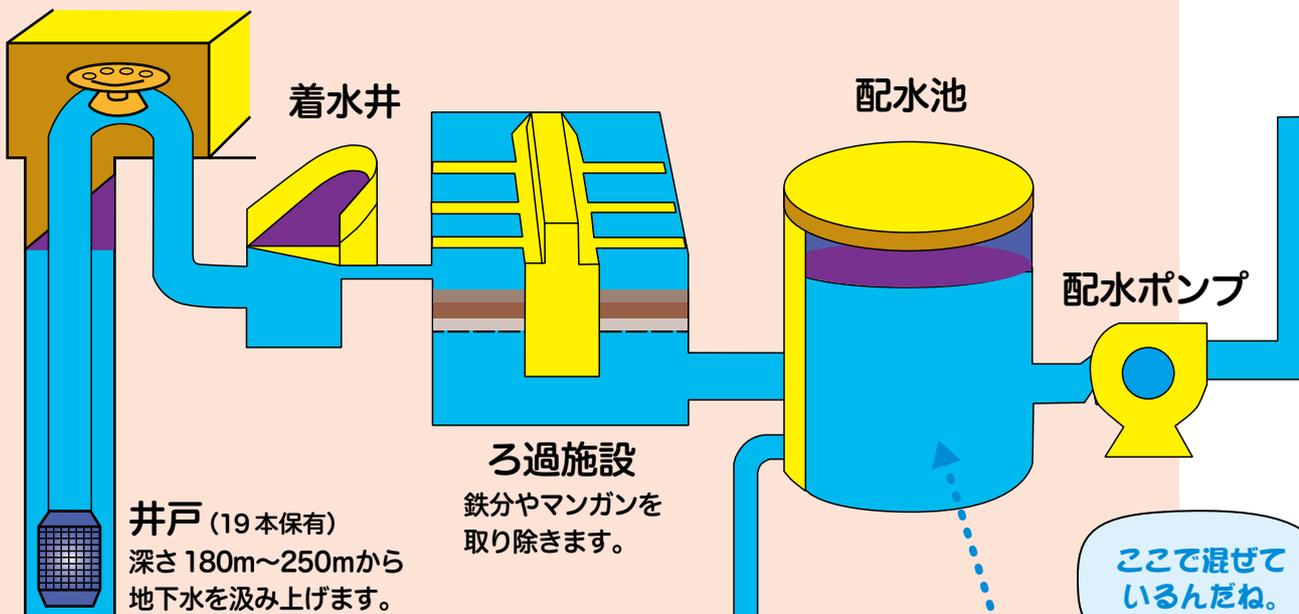

ここで混ぜて  
いるんだね。




## 北千葉広域水道 企業団の施設

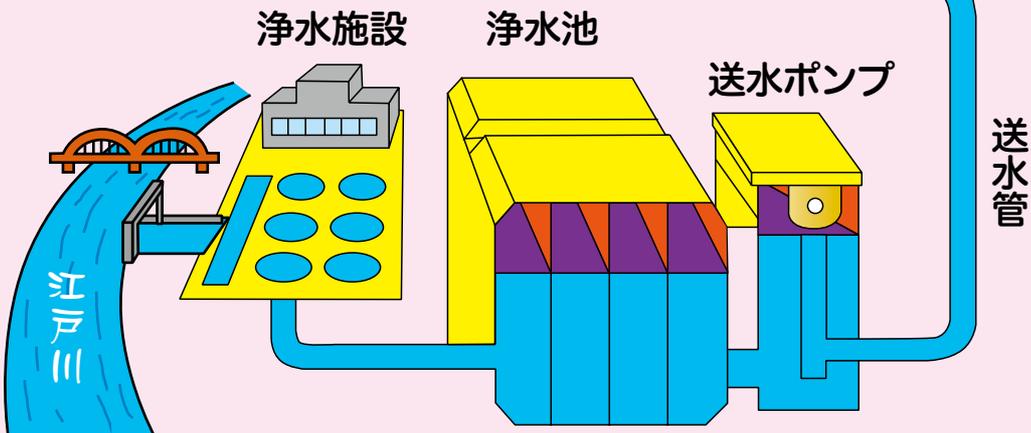

浄水施設から送られてきた  
水を一時蓄えておきます。

# 様に届くまで

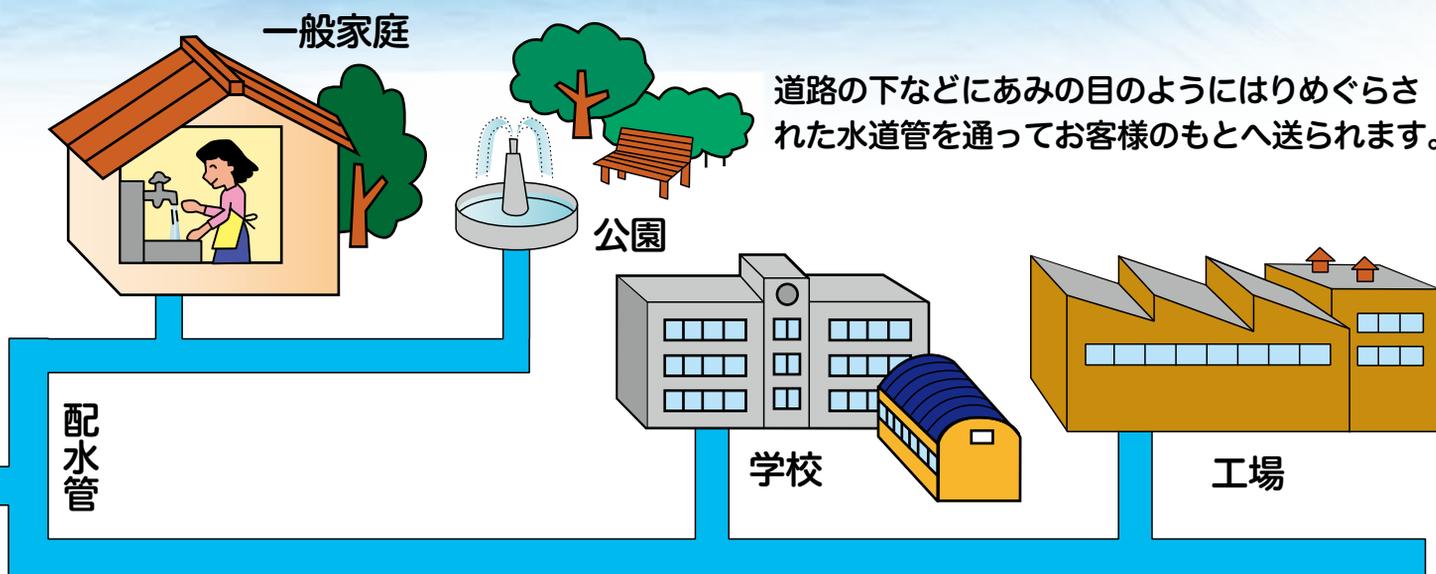

## 習志野市の給水エリア

### ■市営水道の給水区域

市営水道はJR 総武線より北側の習志野市域と、船橋市域のうち、三山、習志野の一部、田喜野井の一部に給水しています。


市営水道と県営水道に分かれているんだね！



### ～博士のポイント～

## 習志野市企業局は安全なお水をお届けしています

習志野市企業局では、水道法に基づく水質検査を行っておるんじゃ。また、水道水中の放射性物質も週に一度測定しており、お水の安全を確認しておるんじゃよ。それに加えて、図のような工程を24時間休みなく監視し、お客様に安心して使っていただけるお水を届けておるんじゃな！



# 炊き方にこだわってみませんか ～ガスの強火でふっくら、おいしいごはんをあなたのご家庭へ～

強い直火こそ、ガス炊きご飯のおいしさの決めて。

炎がかまを包み込んでムラなく加熱するから

見事な炊きあがり。

香ばしいお焦げも魅力です。

お寿司屋さんや料亭など、

プロもうならせるご飯はやっぱり

ガス炊きです。



## 手本はかまど炊きの火加減調整です。

ポイント1

かまど炊きに近い状態を作り出せるのは、直火を使うガス炊飯器だからこそ。独自のマイコン制御でかまど炊きの火力調整を再現しています。熱と水分をたっぷり与えて、美味しいご飯を炊きあげます。

## ガスならではのスピード炊飯。

ポイント2

ガスならではの強力な直火炊きだから、炊飯時間も短縮されます。

## ガスで炊くから、おいしさ長持ち。お弁当にも最適です。

ポイント3

ご飯独特の粘りと旨みは、加熱によってデンプンが糊状に変化することで生まれます。ガス炊飯器はこの変化がご飯全体にムラなく均等にすすむので、冷めても炊きたてに近い状態を長く保ちます。



ガス炊飯器の購入についてのお問い合わせ

習志野ガス大久保センター(株)  
(株)習志野ガス設備工業

TEL047-474-1426  
TEL047-454-0025

定休日 月曜日  
定休日 木曜日

営業時間午前9:00～午後6:00  
営業時間午前9:00～午後6:00

## 「ガス高効率給湯器(エコジョーズ)」 設置費補助制度のご案内

習志野市では、地球温暖化防止対策の一環として、エネルギーの有効利用による環境への負荷の低減を図るため、住宅用ガス高効率給湯器を設置した方に対し、設置費の一部を補助します。

なお、申請の受付は平成25年3月29日(金)までです。ただし、補助金の交付総額が予算枠を超える場合は、それ以降の交付をいたしません。申請方法等詳細は市のホームページをご参照ください。

エコジョーズ



### 対象者

主な要件として、平成24年4月1日以降に自ら居住する市内の住宅に新たに機器を設置、または設置された市内の住宅を購入した方で、申請時に本市に住民登録があり、住民税の滞納がない方です。

### 補助額

1台につき最大5万円です。(1世帯1台に限る)  
※補助対象経費の範囲内 ※千円未満切捨て

### お問合せ

習志野市役所 環境政策課  
☎047-451-1151(内線434)

# 安全・便利なガスの使用について

## ガスが出なくなった時は・・・(マイコンメーターの復帰方法)


マイコンメーター（ガスメーター）が遮断している場合があります。

★表示ランプが点滅してガスが止まったら

機器の消し忘れやガス栓の誤開放、ゴム管のはずれがないかを確認し、次の順序で復帰してください。

- ① 屋外設置のものを含む全てのガス機器を止めて、元栓を閉める。(メーターガス栓は閉めない。)
- ② マイコンメーター正面左上にある復帰ボタンのキャップをはずす。
- ③ 復帰ボタンを奥までしっかりと押して、表示ランプの点滅が点灯に変わったら指を離す。すると、表示ランプが再び点滅するので、キャップを元に戻す。
- ④ 約3分間待つ。この間にマイコンメーターが安全を確認。表示ランプの点滅が消えると、再びガスが使えるようになる。  
※表示ランプの点滅が消える前にガスを使用すると、再びマイコンメーターが遮断してしまうので、必ず点滅が消えたのを確認してからガスを使用してください。

●担当/保安課 維持係

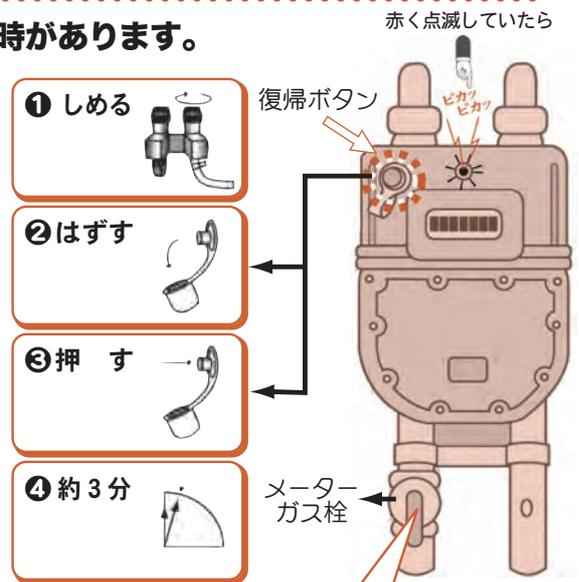


## メーターガス栓にロックがかかった時の開け方

メーターガス栓には閉めた時にロックがかかるものがあります。(ロックがかからないものもあります。)

ロックがかかった場合には、右図を参考に開けてください。

**注意** メーターガス栓を開ける時は、器具栓、ガス栓が閉まっていることを必ず確認してください。

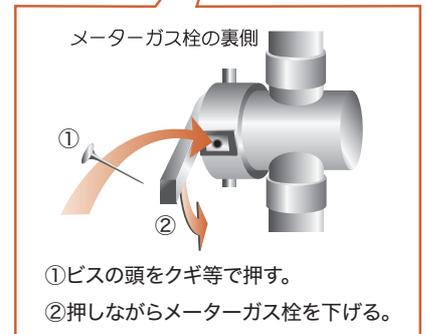

●担当/保安課 保安係

## ガス機器は正しく安全に使いましょう

### ① 点火・消火は必ず目で確認

ガス機器を使用する時は、近くに燃えやすいものを置かないでください。また、炎は必ず青い炎でご使用ください。赤黄色の炎は不完全燃焼している炎です。使い終わったら点火スイッチを消火位置にもどし、火が消えたことを確かめましょう。

### ② ガス栓を使用する時は常に全開で

ガスをお使いになる場合、ガス栓は全開で、使用後には完全に閉めてください。また、外出する時や就寝前にもガス栓が閉まっていることを確認しましょう。



### ③ ガスの種類にあった機器の使用

習志野市企業局がお届けしているガス種は都市ガス13Aです。ガスの種類とガス機器が合わないまま使用した場合、不完全燃焼を起こし火災や一酸化炭素中毒の原因となり大変危険です。ガス機器のラベルを確認し、ガスの種類と合っているかどうかを確かめてからお使いください。

### ④ 十分な換気の心掛け

換気が不十分な状態でガス機器を使用すると不完全燃焼となり、一酸化炭素が発生し、最悪の場合、死に至る可能性があります。特に暖房中は部屋が閉めきられ、換気を忘れがちです。暖房中の換気にはご注意ください。開放型ストーブをお使いになる時は、30分に1回は窓を開けるなどして新鮮な空気と入れ替えてください。



小型湯沸器をご使用の際は、必ず換気扇を回すか窓を開けましょう。(湯沸器を使うと自動的に換気扇が回る、連動換気扇スイッチを取り付けると便利です。)



●担当/保安課 保安係

## ガス消費機器調査とガス漏れ検査にご協力ください

法令に基づき3年ごとにガスをご利用のお客様宅へ訪問して、ガス消費機器調査・ガス漏れ検査をします。調査・検査は企業局指定ガスサービス店が行います。

何かご不審な点がございましたら、調査員証明書の提示を求め、習志野市企業局保安課にお問い合わせください。

●作業対象地区●

**袖ヶ浦・秋津・香澄**

●作業期間●

**平成25年1月～3月**

(訪問時期が前後する場合があります)

**お願い**●お留守の場合は「不在連絡票」を入れさせていただきます。お客様のご都合の良い日をご連絡ください。ご連絡がないと作業ができません。ガス事故防止のためにご協力をお願いします。

**検査費用は無料です**

●担当/保安課 保安係

## 水道管にも冬支度を

寒さから水道管を守りましょう

気温がマイナス4℃以下になると水道管が凍ったり、破裂する事故が多くなります。冬は水道管にも防寒が必要です。


### 凍りやすい水道管

- ・管がむきだしのもの
- ・北向きの日かげにあるもの
- ・風当たりの強い屋外にあるもの

### 凍るのを防ぐには


- ・水道管に毛布を巻くなど
- 図のように防寒してください。

### ●保温チューブで防寒



※保温チューブは、指定給水装置工事事業者で販売しています。

### ●毛布で防寒

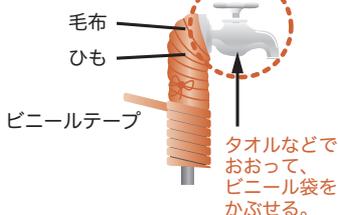

さらにダンボールケースなどをつくりスッポリとかぶせると効果があります

凍ってしまったときは自然にとけるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせてその上からぬるま湯をゆっくりかけてください。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあります。

水道管が破裂したら、止水栓をしめてください。止水栓が見つからない場合は、破裂した部分にタオルなどを当て応急処置をし、企業局へご連絡ください。

●担当/保安課 維持係

## ガス料金(基準単位料金)調整のお知らせ

平成24年7月から9月までの貿易統計に基づくLNG及びLPGの3ヵ月平均価格がトン当たり71,410円に変動したため、基準単位料金に対応する調整単位料金を算定させていただきます。この調整により前月分調整単位料金と比べ1m<sup>3</sup>当たりマイナス22銭の調整となり、1ヵ月平均37m<sup>3</sup>使用する一般家庭の場合、8円の値下がりとなります。

平成24年12月の検針分料金表(消費税込み)

| 契約種別   | 基本料金<br>【円/月】 | 流量基本料金<br>【円/m <sup>3</sup> 】 | 調整単位料金<br>(12月分)<br>【円/m <sup>3</sup> 】 | 調整単位料金<br>(11月分)<br>【円/m <sup>3</sup> 】 <small>【参考】</small> |         |
|--------|---------------|-------------------------------|---|---|---------|
| 一般契約   | 料金表 A         | 546.0円                        | —                                       | 118.81円   | 119.03円 |
|        | 料金表 B         | 619.5円                        | —                                       | 114.72円   | 114.94円 |
|        | 料金表 C         | 1,079.4円                      | —                                       | 113.07円   | 113.29円 |
| 小型空調契約 | 1種 冬期         | 2,625.0円                      | —                                       | 102.56円   | —       |
|        | 1種 その他期       | 2,625.0円                      | —                                       | —   | 81.50円  |
| 2種     | 2種 冬期         | 945.0円                        | —                                       | 106.76円   | —       |
|        | 2種 その他期       | 945.0円                        | —                                       | —   | 85.70円  |
| 空調夏期契約 | 1種            | 一般契約に適用する料金表に準拠               |   |   | 85.39円  |
|        | 2種            | 一般契約に適用する料金表に準拠               |   |   | 93.79円  |
|        | 3種            | 一般契約に適用する料金表に準拠               |   |   | 101.52円 |

●〈小型空調契約〉冬期:12月～3月 その他期:4月～11月

●〈空調夏期契約〉12月～3月は一般契約に適用する料金表に準拠  
調整単位料金は、お客様に検針時にお配りする「ご使用量のお知らせ」票に記載しております。

●担当/営業企画室

## 募集 企業局広報モニター

企業局の広報紙「あじさい」に対する意見や感想をいただき、他、広報モニター会議をとおして広報紙の制作に参加いただける方を募集します。

**応募資格** 市営ガスまたは水道をご利用のお客様

**募集人数** 10名

**任 期** 平成25年4月～平成27年3月(2年間)

**応募方法** ①住所②氏名③生年月日④職業⑤性別⑥電話番号をご記入のうえ、「企業局広報モニター希望」と書き添えて下記の宛先までお申し込みください。

**締 切** 平成25年1月11日(金) 当日消印有効

**宛 先** 〒275-8666

習志野市藤崎1-1-13

習志野市企業局 総務課「広報モニター」係まで

※なお、ご応募いただきましたお客様情報は、当局の広報モニターへの選考にのみ使用いたします。

●担当/総務課

## 料理教室 開催のお知らせ

大人気

ごちそうレシピ  
～こだわりのほろ苦チョコレートケーキ～

募集人数  
16名

今年度最後の料理教室は、バレンタインデー当日開催です。今回はリッチなチョコレートケーキとグラタンをご紹介します。

ケーキはお持ち帰り出来ますので、バレンタインのプレゼントに作ってみませんか。

| 開催日時                  | 開催場所              | 申込期間      |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| 2/14(木)<br>9:30～14:30 | 東京ガス<br>キッチンランド千葉 | 1/15～1/31 |



写真レシピ提供：東京ガス株式会社「食」情報センター  
(出来上がり参考写真)

参加費:500円

- \* 企業局に集合し、バスにて送迎致します。開催時間については、バス移動の時間を含みます。  
(東京ガスキッチンランド千葉:千葉市美浜区幸町1-6-8)
- \* 参加費:500円
- \* 対象はガス供給・給水エリアにお住まいの18歳以上の方。
- \* 応募多数の場合は抽選とします。
- \* 詳しくは、「広報習志野」・「企業局ホームページ」でお知らせさせていただきます。

お申込方法

営業企画室「料理教室」担当までお電話又はFAXでお申込ください。

FAX記入内容は開催日・開催名・氏名・住所・昼間連絡の取れる電話番号・年齢


TEL 047-475-3305 <受付時間:月曜～金曜8:30～17:00> ※土・日・祝日は、FAXのみの受付

FAX 047-493-8989 <24時間受付>

※お申込をいただきましたお客様情報は、当局の料理教室の運営に必要な範囲で使用いたします。ご本人に無断で第三者に開示・提供することはございません。

## おたのしみ あじさいパズル

A～Oまでの文字を順番に並べるとある言葉が出来ます。  
その15文字をハガキに書いて送ってください。  
4つの二重枠にはそれぞれ「ア」「ジ」「サ」「イ」の4文字が入ります。  
たくさんのご応募お待ちしております。

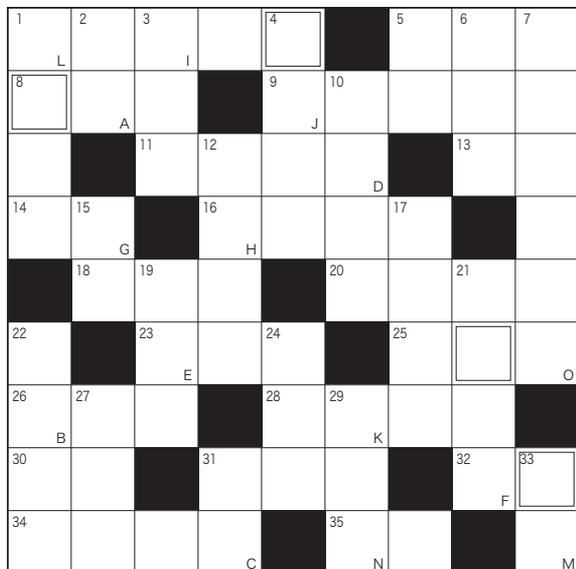

### ヨコのカギ

1. アフリカにある熱帯の高原国、首都はアジスアベベ。
5. 洋服の〇〇〇。S、M、Lなどがあります。
8. のど〇〇〇大会に出場するのでカラオケの練習をします。
9. オートバイの脇に付けた車両。 11. スコットランド特産のウイスキー。
13. 発電・水利などのため、水流をせきとめて水を貯める施設。
14. 十二支の第三。 16. 新聞社の各地方における出先機関の特称。
18. 組織体の中で各人が受け持つ役目や持ち場。
20. 長崎県にあり海外にまで知られる国際的温泉。
23. 農業に使う土地。 25. 器具を使って図面を引くこと。
26. 静岡県の伊豆半島東海岸の北部、相模灘に注ぐ松川河口に発達した温泉都市。
28. 飛騨高山・勝浦・輪島などで有名な市場。 30. 酒を〇〇。(やめる)
31. 〇〇〇の目が厳しいので脱走が出来ない。 32. 〇〇かり、〇〇もち、〇〇ぶえ。
34. イタリア名産のうどんに似て中空の食品。 35. 茨城県の県庁所在地。

### タテのカギ

1. アフリカ最大の都市、カイロが首都の国。
2. 韓国・北朝鮮の婦人がチョゴリと共にいるスカート。
3. ヤードポンド法の質量の単位で16分の1ポンドを表します。
4. 葉はネギに似て細く、ネギほど臭くない多年草。 5. 新潟県にある島です。
6. 材木を水上に浮かべ何本も並べて結び合わせたもの。
7. カメラで焦点距離を連続的に変化させる事が出来る部分。
10. 並木などに植える落葉高木、種は銀杏で食べられます。
12. ラーメンなどにかける香辛料。 15. 〇〇コール。〇〇シーン。〇〇レター。
17. 肉や魚をいぶし乾かして特別な香味をつけた食品。
19. 〇〇〇工商(封建社会を形作っていたすべての階級の人)
21. 易の占いに使う五十本の竹製の細くて平たい棒。
22. 埼玉県庁の所在地。
24. 〇〇〇の悪い国にいったら夜は出歩かない方が良い。
27. 特別な安い値段。
29. マグロの〇〇〇。コンニャクの〇〇〇。
31. 毛・ズワイ・タラバなどの種類があります。
33. 〇〇知恵。〇〇も木から落ちる。〇〇者は追わず。

【応募方法】 ハガキ等に①解答②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話番号⑦ガス・水道事業に対するご意見、ご希望を書いて送ってください。解答図はいりません。

賞品 1,000円分の習志野市内共通商品券を30名の方に


締切 平成25年1月4日(金)当日消印有効

宛先 〒275-8666 習志野市藤崎1-1-13  
習志野市企業局 総務課「あじさいパズル」係 まで

たくさんのご応募お待ちしております。

お魚料理を家庭で手軽に!!

## さばーグ

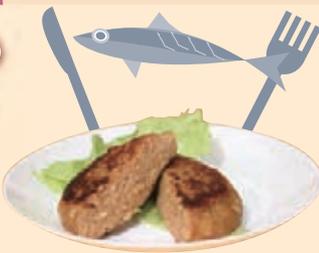

今回お手軽な魚料理を教えてくださいましたのは、本大久保にお住まいの湯浅さんです。ママ友に教えてもらったというレシピを仁美さん流にアレンジしてご紹介いただきました。

このアレンジ料理、沙弥子ちゃんとお父さんの好物だそうです。今回、元気な挨拶で出迎えてくれた梨子ちゃん和日南子ちゃんも大きなさばーグを夢中で食べていました。

このさばーグは、見た目は普通のハンバーグ。しかし実際に食べてみると、魚の風味があり、しっかりとさば缶の味噌味が効いている、とても食べやすい魚料理でした。魚の風味が苦手な方は、ケチャップをつけたりチーズをのせるなどの工夫をすると、風味が和らぎ食べやすくなります。

湯浅家では賞味期限が近い食パンを使用しているようで、余った食材を新しい料理に使う事が出来るのは嬉しいことですね。また、仁美さんはお肉の代わりに高野豆腐を使ったミートソース風やくるまふを使ったハッシュドビーフ風などのアイデア料理も作っているそうです。

普段の忙しい生活の中で時間をかけずにおいしい料理を作ることも楽しみの一つではないでしょうか。仁美さんが料理を作っていくポイントのひとつとして「どのようにすれば手軽に作れるか考えること」とおっしゃっていました。

調理時間を短縮出来て、おいしく魚を食べられるアイデア料理のさばーグはお勧めです! ついついお肉を使ってしまいがちな毎日の献立ですが、この機会にお魚料理をお試しください。



### 材料 (4人分)

- さばの味噌煮缶詰..... 150g (汁入で 200g)
- 玉ねぎ..... 半分
- 卵..... Mサイズ 1個
- 小麦粉..... 大さじ 1杯
- ピザチーズ..... 片手に 1杯位
- 食パン (パン粉) ..... 2枚分 (120g程度)

### 作り方 <調理時間の目安> 約 25分

- ① たまねぎ半分をみじん切りにして、油で炒める。
- ② さばの味噌煮缶 (汁以外) と炒めた玉ねぎ、卵、小麦粉、ピザチーズをボウルに入れます。  
(ピザチーズがさばの臭いを和らげてくれます)
- ③ ②に食パン (パン粉) を加えてよく混ぜる。固さはパン粉や缶詰の汁を入れて調整してください。
- ④ 形を整えたら、油をひいたフライパンで **中火** で焼きます。焼き色がつけばOK! 盛りつけをして完成です。
- ⑤ さば缶の味がしっかりついていますが、お好みでケチャップをつけてお召上がりください。

#### Point

●ボウルでこねる時は、固めにした方が焼いた時に型崩れしにくくなります。柔らかくなりすぎたら、ビニールに入れて絞り出して焼くと簡単に成形できます。



## 年末年始における営業日のお知らせ

年末年始はガス器具の修理部品の納品が遅れることがありますので、修理点検のご依頼はお早めにお申し付けください。なお企業局ではガス漏れ等の緊急事態に備え、夜間・休日にかかわらず 24 時間体制をとっております。

| ○ ...平常どおり営業    | ✕ ...お休みです    | 12/25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日)            | 31 (月)             | H25 1/1 (火) | 2 (水)              | 3 (木) | 4 (金)              | 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) |
|-----------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 習志野市企業局         | ☎047-475-3321 | ○         | ○      | ○      | ○      | ✕      | ✕                 | ✕                  | ✕           | ✕                  | ✕     | ○                  | ✕     | ✕     | ○     | ○     |
| 習志野ガス大久保センター(株) | ☎047-474-1426 | ○         | ○      | ○      | ○      | ○      | ✕                 | ✕                  | ✕           | ✕                  | ✕     | ✕                  | ○     | ○     | ✕     | ○     |
| (株)習志野ガス設備工業    | ☎047-454-0025 | ○         | ○      | ✕      | ○      | ○      | 【注】<br>9:00~12:00 | 【注】<br>10:00~15:00 | ✕           | 【注】<br>10:00~15:00 | ✕     | 【注】<br>10:00~15:00 | ○     | ○     | ○     | ○     |

【注】...待機業務 (店舗での営業は行っていませんが、ガスの開栓、修理受付のみ電話にて対応します。)

●担当 / 営業企画室