

# あじさい



No. 160

平成26年12月15日



## 習志野市制施行60周年



「ナラシド」

が、スマート!

### 習志野市制施行60周年 第45回ガスフェスタ

が、スマート!



## 習志野市制施行60周年 第45回ガスフェスタの様子

(平成26年11月8・9日開催)

習志野市ご当地キャラ  
「ナラシド」

### CONTENTS

- 平成25年度習志野市公営企業会計決算のあらまし ..... 2~5
- 第8回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト千葉県大会  
祝準優勝!! 「千産千消賞」レシピ大公開 ..... 6
- ガスファンヒーターのここがいい! ..... 7
- 給水装置の管理及び漏水に関するお知らせ ..... 8
- ガス機器は正しく安全に使いましょう ..... 9
- マイコンメーターの復帰方法 ..... 9
- インフォメーション ..... 10、11
- あじさいパズル ..... 11
- わが家の味じまんNo. 116 (特別編) ..... 12
- 年末年始における営業日のお知らせ ..... 12

メーター取付数 (平成26年10月末現在)

ガス	75,540件	(対前年650件増)
水道	55,290件	(対前年629件増)

編集・発行/習志野市企業局業務部総務課

〒275-8666 習志野市藤崎1-1-13

TEL: 047-475-3321

FAX: 047-477-8984

# 決算の

平成25年度（平成25年4月1日～平成26年

平成  
**25**  
年度

## ガス事業



### ■ ガス事業の概要

ガス販売量は、工業用が増加したものの、春から夏にかけて平均気温が前年度に比べ高く推移したことなどにより、家庭用の販売量が減少したことから、前年度対比50千m<sup>3</sup> (0.1%) の減少となりました。

営業収支において収入は、販売量が減少しましたが、原料価格が年間を通じて高値で推移し、原料費調整制度による単位料金に反映されたことで、前年度対比7.0%の増収となりました。

一方、費用においても、原料価格が高値で推移したことにより前年度対比7.3%の増加となりましたが、営業収支では、2,760万円の営業利益を計上することができました。


このほか受注工事や器具販売等の営業雑収支、営業外収支、土地売却等による特別損益を加えた純利益は3億3,338万円となりました。

### ■ ガス事業の目的別収支内訳

( ) 内は構成比です。

収益的収入及び支出  
(ガスの供給に要する収入・支出)

※消費税等は含んでおりません。

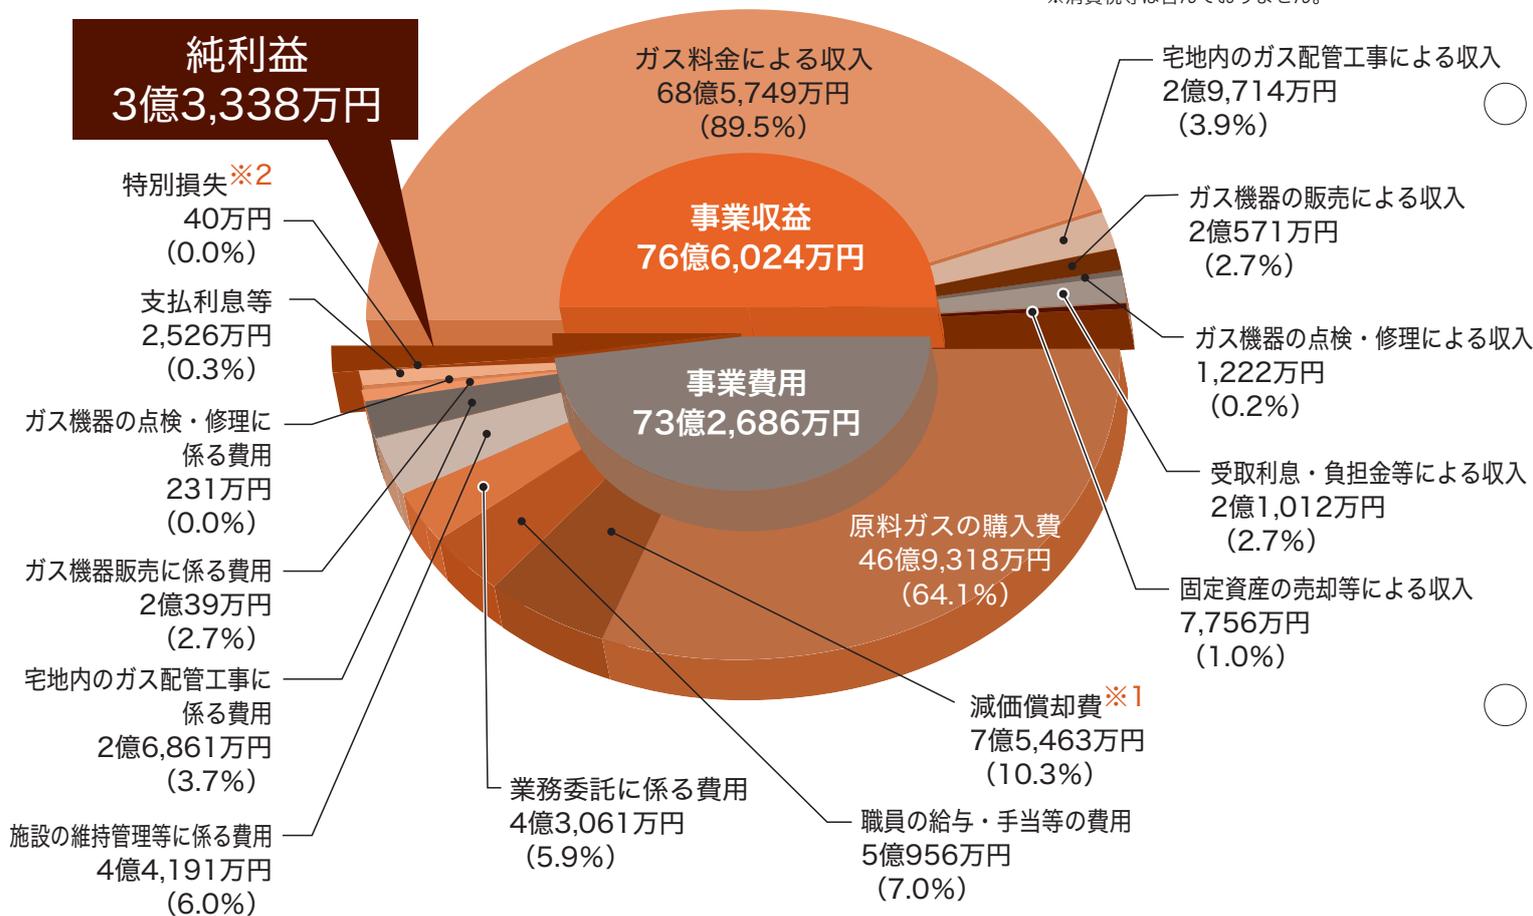

### 語句の説明

※1 減価償却費…固定資産の資産価値減少分を耐用年数に応じて算出し、老朽化した設備更新事業費などの補てん財源の一部となる費用  
 ※2 特別損失…固定資産の除却など、経営活動に直接関わりのない費用

### ●平成25年度 ガス事業会計決算比較表

※金額は消費税等含まず。 ※▲…減

区 分	25年度決算	24年度決算	前年度差引	増減率 (%)	
業 務 量	ガ ス 販 売 量 (千m <sup>3</sup> )	64,795	64,845	▲ 50	▲ 0.1
	年度末お客様 (メーター取付) 件数	75,111	74,355	756	1.0
収益的収支	事 業 収 益 (万円)	766,024	723,975	42,049	5.8
	事 業 費 用 (万円)	732,686	695,973	36,713	5.3
資本的収支	資 本 的 収 入 (万円)	3,171	6,038	▲ 2,867	▲ 47.5
	資 本 的 支 出 (万円)	87,282	93,562	▲ 6,280	▲ 6.7

収益的収入・支出…企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用  
 資本的収入・支出…施設の整備、拡充等の建設改良費及び企業債償還金の支出とその財源となる収入

# あらまし

3月31日)の経営状況についてご報告します。

## ■災害に強いガス管


企業局が管理しているガス管は、毎年計画的に災害に強いガス管に更新しています。

本年度は総延長7,119mを布設しました。内訳は、供給改良工事等4,529m、負担金工事に2,590mです。

今後も災害に強いガス管への入替を進めてまいります。

### 資本的収入及び支出 (ガス供給施設の建設や借入金の返済に要する収入・支出)

※消費税等を含んでおります。

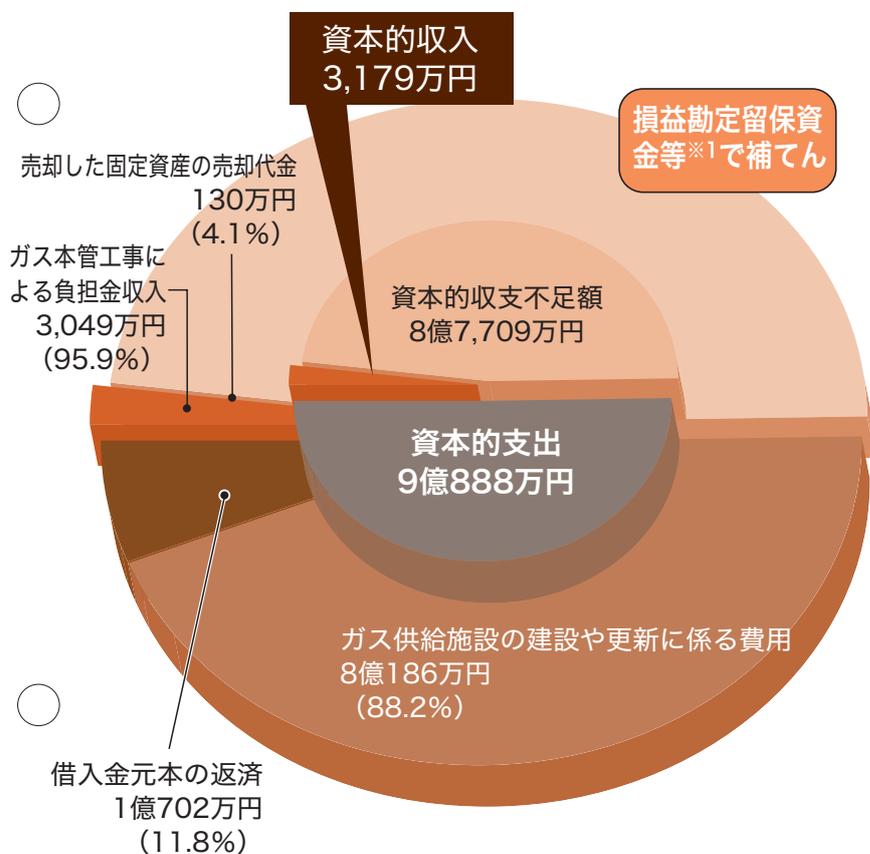

### 語句の説明

※1 損益勘定留保資金…固定資産の減価償却や除却など、現金の支出を必要としない費用で企業内部に留保された資金

## ●ガス事業の貸借対照表

(円)

1.固定資産	
(1)有形固定資産	
イ 土地	1,146,576,899
ロ 建物	313,724,135
ハ 構築物	46,870,158
ニ 機械及び装置	192,183,391
ホ 導管	9,193,801,437
ヘ 工具器具及び備品他	83,941,942
有形固定資産合計	10,977,097,962
(2)無形固定資産	720,401
(3)投資	1,300,000
固定資産合計	10,979,118,363
2.流動資産	
(1)現金預金	7,923,056,767
(2)売掛金	419,532,082
(3)未収金	145,550,174
(4)貯蔵品	33,294,472
(5)受注工事勘定	49,698
(6)前払費用他	2,605,921
流動資産合計	8,524,089,114
資産合計	19,503,207,477
3.固定負債	
(1)退職給与引当金	578,990,782
(2)修繕引当金	288,214,000
固定負債合計	867,204,782
4.流動負債	
(1)買掛金	537,065,448
(2)未払金	923,141,030
(3)預り金他	237,409,948
流動負債合計	1,697,616,426
5.資本金	
(1)自己資本金	8,489,008,957
(2)借入資本金	740,150,507
資本金合計	9,229,159,464
6.剰余金	
(1)資本剰余金	6,544,166,945
(2)利益剰余金	1,165,059,860
剰余金合計	7,709,226,805
負債資本合計	19,503,207,477

### 語句の説明《貸借対照表》(ガス・水道事業共通)

有形固定資産…土地や建物など形のある固定資産  
 無形固定資産…権利など形をもたない固定資産  
 投資…投資有価証券や長期貸付金、出資金など  
 現金預金…普通預金や定期預金など  
 売掛金…まだ収入されていないガス料金  
 未収金…まだ収入されていない工事代金など  
 貯蔵品…工事材料やメーター、ガス器具など  
 前払費用他…一定の契約に従い、未だ提供されていない役務に対して支払った対価など  
 退職給与引当金…将来の退職手当支給に対応するために計上された引当金

修繕引当金…巨額の修繕費の発生に対応し、毎年度の修繕費の平準化を図るために計上された引当金  
 買掛金…これから支払う購入ガス代金、ガス器具代金など  
 未払金…これから支払う工事代金、物品購入代金など  
 預り金他…還付金や保証金など  
 自己資本金…他会計からの追加出資額や、積立金を使用して建設改良等を行った額  
 借入資本金…建設改良を行う資金として借入れした企業債の残高  
 資本剰余金…工事負担金や補助金など  
 利益剰余金…営業活動から生じた利益を積立金として計上したもので、減債積立金や建設改良積立金など

※次頁の水道事業(貸借対照表)も同様の語句を使用しているため、語句の説明《貸借対照表》は省略させていただきます。

## 水道事業



### ■水道事業の概要

水道販売量は、節水意識の浸透や節水機器の普及などの影響により、前年度対比150千m<sup>3</sup>（1.3%）の減少となりました。

営業収支において収入は、販売量が減少したことから前年度対比1.9%の減収となりました。

一方、費用においては動力費等が増加したことから、営業収支は1,740万円の営業損失となりました。


このほか、営業外収支の利益である267万円を加え、1,473万円の純損失となりました。

### ■水道事業の目的別収支内訳

（ ）内は構成比です。

収益的収入及び支出  
（水道水の給水に要する収入・支出）

※消費税等は含んでおりません。

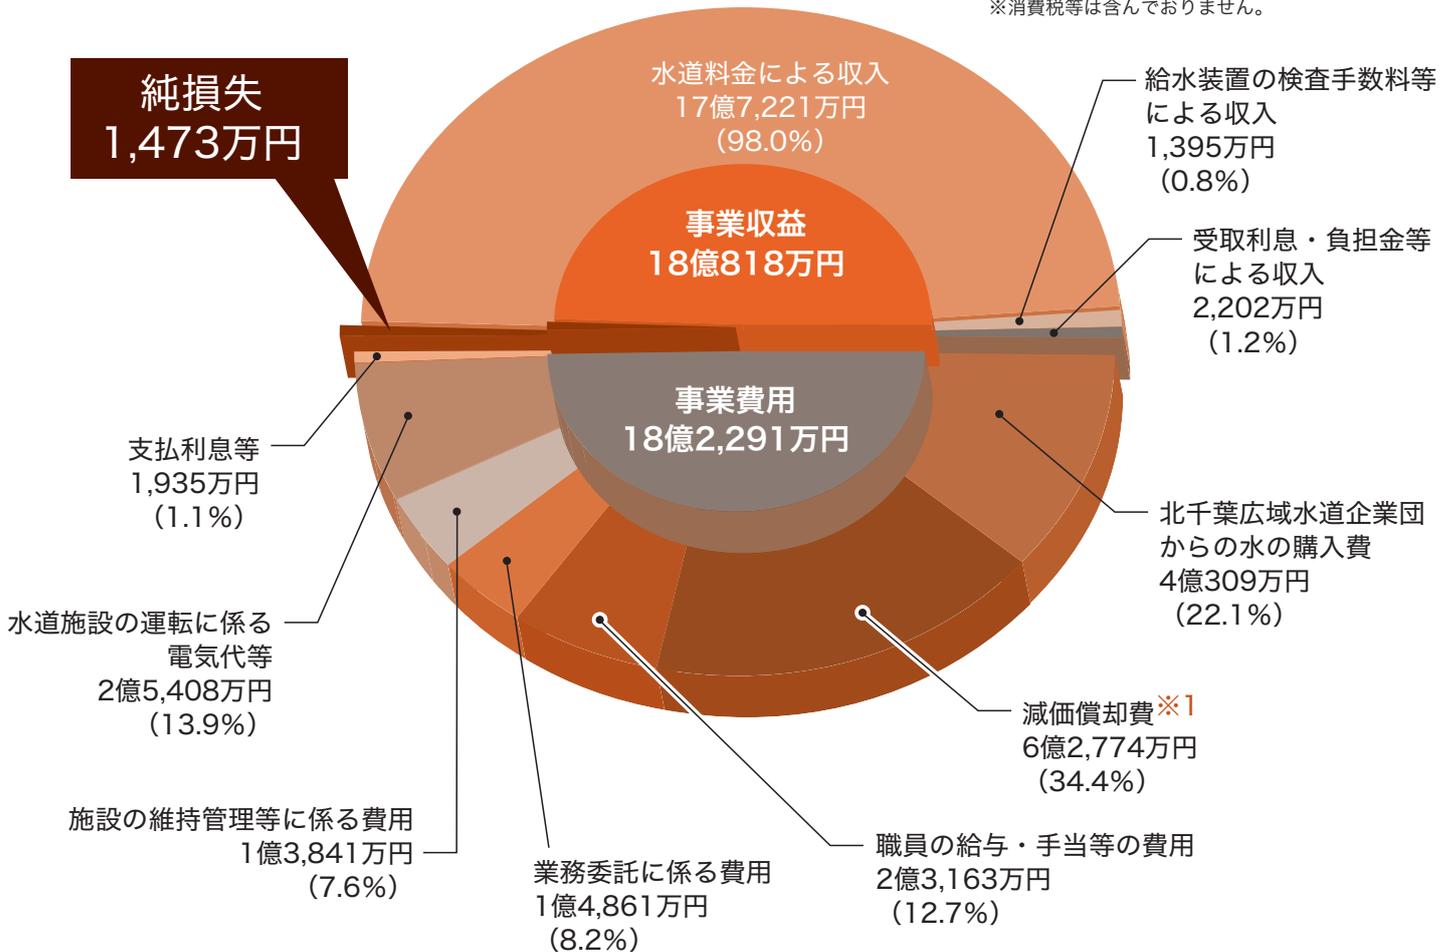

### 語句の説明

※1 減価償却費……老朽化した設備更新事業費などの補てん財源の一部となる費用で、固定資産の資産価値減少分を耐用年数に応じて算出したもの

### ●平成25年度 水道事業会計決算比較表

※金額は消費税等含まず。

※▲…減

区分	25年度決算	24年度決算	前年度差引	増減率 (%)	
業務量	水道販売量 (千m <sup>3</sup> )	11,736	11,886	▲ 150	▲ 1.3
	年度末お客様 (メーター取付) 件数	55,075	54,558	517	0.9
収益的収支	事業収益 (万円)	180,818	184,562	▲ 3,744	▲ 2.0
	事業費用 (万円)	182,291	183,458	▲ 1,167	▲ 0.6
資本的収支	資本的収入 (万円)	36,728	38,481	▲ 1,753	▲ 4.6
	資本的支出 (万円)	93,124	61,632	31,492	51.1

収益的収入・支出…企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用

資本的収入・支出…施設の整備、拡充等の建設改良費及び企業債償還金の支出とその財源となる収入

# あらまし

3月31日)の経営状況についてご報告します。

## ■災害に強い水道管


企業局が管理している水道管は、毎年計画的に災害に強い水道管に更新しています。

本年度は総延長3,558mを布設しました。内訳は、供給改良工事等2,536m、負担金工事に1,022mです。

今後もガス管と同様に、災害に強い水道管への入替を進めてまいります。

資本的収入及び支出  
(水道施設の建設や借入金の返済に要する収入・支出)

※消費税等を含んでおります。

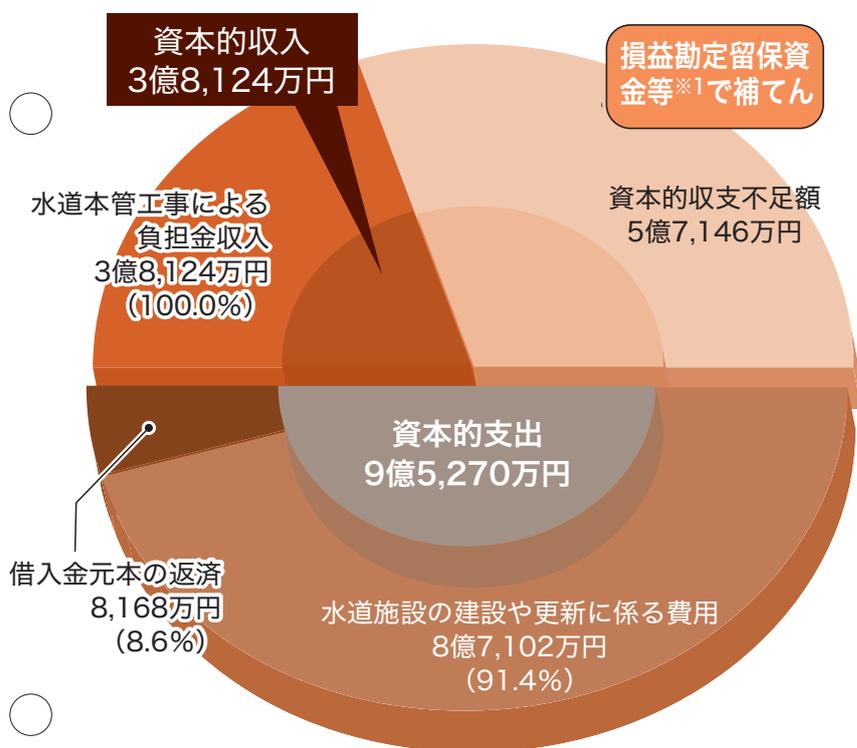

## 語句の説明

※1 損益勘定留保資金……固定資産の減価償却や除却など、現金の支出を必要としない費用で企業内部に留保された資金

## ●水道事業の貸借対照表

(円)

1.固定資産	
(1)有形固定資産	
イ 土地	1,290,130,973
ロ 建物	616,069,335
ハ 構築物	13,195,450,831
ニ 機械及び装置	1,346,627,468
ホ 工具器具及び備品他	102,648,134
有形固定資産合計	16,550,926,741
(2)無形固定資産	21,313,001
(3)投資	1,600,000
固定資産合計	16,573,839,742
2.流動資産	
(1)現金預金	5,102,405,530
(2)未収金	346,567,794
(3)貯蔵品	13,392,533
(4)前払費用	158,100
流動資産合計	5,462,523,957
資産合計	22,036,363,699
3.固定負債	
(1)退職給与引当金	121,947,136
(2)修繕引当金	56,300,000
固定負債合計	178,247,136
4.流動負債	
(1)未払金	429,583,763
(2)預り金他	59,755,859
流動負債合計	489,339,622
5.資本金	
(1)自己資本金	2,444,714,789
(2)借入資本金	940,970,406
資本金合計	3,385,685,195
6.剰余金	
(1)資本剰余金	17,758,203,657
(2)利益剰余金	224,888,089
剰余金合計	17,983,091,746
負債資本合計	22,036,363,699

## 平成25年度 決算審査意見

習志野市監査委員 木村 龍次  
習志野市監査委員 小川 利枝子

平成25年度決算審査の結果、決算関係書類は正確で、概ね適正な予算執行と認められました。

ガス事業会計では、ガス販売量が前年度に比べ僅かに減少したものの、ガス料金の原料費調整制度によるガス売上の確保や経費削減などにより、経常利益を計上しております。

水道事業会計では、節水意識等の影響により水道販売量が減少し、経費削減が図られましたが、損失の計上となりました。

なお、両事業とも財務比率は良好であり、近隣事業者との比較においても低廉な料金体系であります。水道事業会計については営業収支を改善する必要性が認められました。

今後の事業展開においては、公営企業の経済性を発揮するとともに、ガス・水道事業は都市機能維持の基幹事業であることから、低廉な価格の維持と安全で安定した供給を堅持して、公共の福祉増進に寄与されますよう、一層の努力を要請いたします。

# 祝 準優勝!! 『千産千消費』 レシピ大公開



## にんじんの花しゅうまい

### 材 料

白菜	130g
玉ねぎ	1/2個
タケノコ	50g
しいたけ	3枚
エビ	100g
にんじん	1本
しゅうまいの皮	20枚
豚ひき肉	200g
片栗粉	1/2カップ
塩	小さじ1
しょう油	大さじ1
砂糖	大さじ2
酒	大さじ1
ごま油	大さじ1
ショウガ汁	少々
こしょう	少々

### 作り方

- ①白菜をみじん切りにし、熱湯をさっとかけ、ふきんで水気をしぼる。
- ②玉ねぎ、タケノコ、しいたけ、エビをみじん切りにする。
- ③にんじんの皮をピーラーで薄くむき、細長く切る。しゅうまいの皮も細長く切る。
- ④ **A**、しいたけ、エビとひき肉を全てあわせ、よくこねて粘りを出す。(粘り気がないとペタンコになります)
- ⑤白菜、玉ねぎ、タケノコに片栗粉を入れてよく混ぜ、すぐに④に入れる。
- ⑥③で細長く切ったにんじんに片栗粉をまぶす。
- ⑦一口大に⑤を丸め、にんじんとしゅうまいの皮で別々にくるみ、蒸し器に入れる。
- ⑧7~8分蒸し、完成。

## にら・ブタはるまき

### 材 料

にら	1束
豚こまぎれ肉	150g
エビ	100g
卵	2個
モヤシ	1袋
はるまきの皮	10枚

### 作り方

- ①にらを3cm、豚こまぎれ肉を2cm、エビを1cmに切る。
- ②フライパンで大きめの炒り卵をつくり、お皿にとっておく。
- ③①とモヤシをフライパンで炒め、**B**と炒り卵をいれ、味をなじませながら、少量の水で溶かした片栗粉を入れる。
- ④③をはるまきの皮でつつみ、こんがりなるまで油で揚げて完成。

<b>B</b> オイスターソース	大さじ1
しょう油	大さじ1
とりがらスープ	大さじ1
酒	大さじ1
片栗粉	少々

## しらすとピーナッツのかりかりサラダ

### 材 料

大根	1/4本
水菜	1/3パック
紫玉ねぎ	1/4個
ピーナッツ	10粒
しらす	25g
ラー油	お好みで

<b>C</b> 酢	大さじ2
しょう油	大さじ2
砂糖	大さじ1
ごま油	大さじ1

### 作り方

- ①大根を細切りにする。水菜を5cm位に切る。紫玉ねぎをスライサーで切り、水にさらす。
- ②ピーナッツを細かく切り、しらすとピーナッツを材料以外のごま油でかりかりになるように炒める。
- ③①を混ぜ、その上から②と **C** を合わせたドレッシングをかける。  
※お好みでラー油をかける。

## 花鯛の中華風おこわ

### 材 料

米	1合
もち米	1合
青ネギ	少々
鯛	1尾
ごま油	大さじ1
塩	少々

<b>D</b> 水	400ml
白だし	大さじ1
しょう油	大さじ1

### 作り方

- ①米ともち米を洗い、水を切る。青ネギを1cm位に切る。
- ②鯛の内臓とうろこを取り、ごま油と塩をすり込んだら、魚焼きグリルで表面に少し焼き色が付くまで焼く。
- ③土鍋に米、もち米と **D** を入れ混ぜて、②をのせる。
- ④フタを開けたまま強火で沸騰させ、沸騰したらフタを閉めて弱火で5分炊き、その後、火を止めて20分蒸らしたら、青ネギを散らし完成。

## ～魚焼きグリルを使って～ カニたまスフレ

### 材 料

卵	2個
白だし	大さじ1/2
かにかま	4本

※直火にかけても大丈夫な器が必要

### 作り方

- ①卵を割り、黄身と白身に分け、白身をハンドミキサーで泡立てる。
- ②黄身、白だし、細かく裂いたかにかまを黄身が少し白っぽくなるまで混ぜる。
- ③白身と②を簡単に混ぜる。
- ④③を器に入れ、アルミホイルでふたをして、魚焼きグリルを使い、中火で5分焼いたら完成。

※材料は全て4人分です。

※関連記事が12ページに掲載されています。

# さむい冬の朝 お部屋に1台 あったかガスファンヒーター



※写真はイメージです



- ①素早い立ち上がりでパワフル暖房
- ②燃料補給の手間なし  
(ガス栓にガスコードを接続するだけ)
- ③置き場に困らない  
(燃料タンクなしだからコンパクト)



# 給水装置の管理及び漏水に関するお知らせ

宅地内の給水装置(水道管や蛇口等)は、お客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。漏水等の場合でも、水道料金及び修理工事代金は、原則としてお客様のご負担となります。


## 漏水を確認するためには

宅地内の蛇口を全て閉めた状態で水道のメーターボックス内にあるメーターのパイロット部分(下記写真参照)が回っていると、宅地内で漏水している可能性があります。

水道メーターボックス



フタを開ける




水道メーター(矢印部分がパイロットです)




## 漏水していた場合の対処方法

応急処置として、メーターボックス内の止水栓(下記写真参照)を閉めると、宅地内のすべての水が止まります。

開いている状態

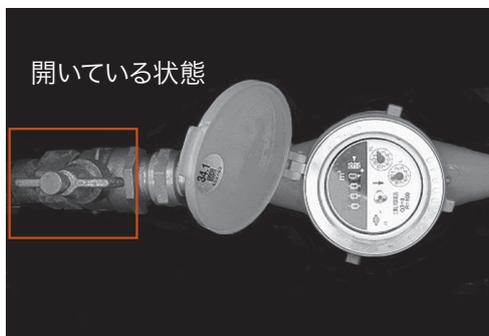

閉まっている状態

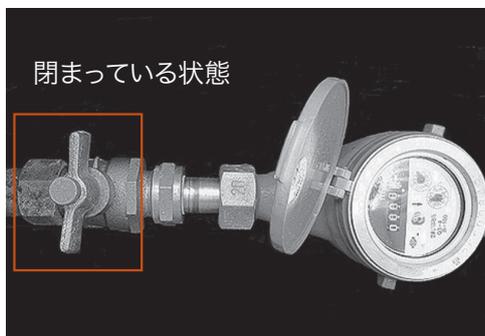

## 漏水修理を依頼する場合は

保安課維持係までご連絡ください。

(宅地内での漏水修理は 習志野市指定給水装置工事業者 が行います。)

●担当/保安課 維持係

## 漏水に伴うお客様の水道料金の負担を考慮し、水道料金の一部を減免する制度があります。

減免の対象となるのは漏水発生箇所が発見困難な場所であること(地下や壁内等)や、修理について習志野市指定給水装置工事業者が行うこと等の条件がありますので、詳細につきましては、企業局にお問い合わせください。

※水洗トイレや蛇口等の地表漏水については減免の対象にはなりません。

※漏水による減免以外に、減免の対象となるものではありません。

※千葉県水道局の減免制度とは異なります。

●担当/料金課 料金係

# ガス機器は正しく安全に使いましょう

ガス機器は、正しく使用しないと事故につながる可能性があります。以下の点に注意して使いましょう。

## ①十分な換気の心掛け

ガス機器の使用に新鮮な空気は欠かせません。ストーブやファンヒーターの使用時は窓を開けて空気の入れ替えをしましょう。台所の換気扇も、汚れがたまると十分な換気ができないので、定期的に清掃をしましょう。




## ②ガスの元栓を開けるときは全開で!

ガスを使用するときは、元栓を全開にし、使用後は必ず閉めてください。外出時や就寝前にも元栓が閉まっているか確認しましょう!

## ③点火・消火は必ず目で確認!

火事の原因になるので、ガス機器の周りには燃えやすいものを置かないでください。点火時は火を確認し、異常点火している場合は使用を中断してください。消火時は、完全に火が消えたことを確認してください。

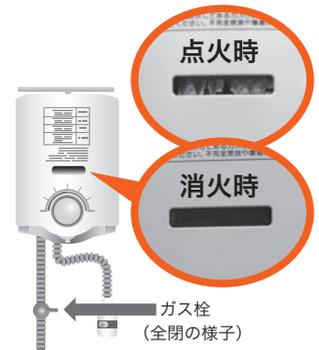

## ④ガスの種類にあった機器の使用

習志野市企業局のガスは、「都市ガス13A」です。ガス機器を使用する前に機器のラベルを見て、13Aの表示があることを確認しましょう。



●担当/保安課 保安係

# マイコンメーターの復帰方法

## ★表示ランプが点滅してガスが止まったら


機器の消し忘れやガス栓の誤開放、ゴム管のはずれがないかを確認し、次の順序で復帰してください。

- ① 屋外設置のものを含むすべてのガス機器を止めて、元栓を閉める。(メーターガス栓は閉めない。)
- ② マイコンメーター正面左上にある復帰ボタンのキャップをはずす。
- ③ 復帰ボタンを奥までしっかりと押して、点滅が点灯に変わったら指を離す。その後すぐに表示ランプが再び点滅するので、はずしたキャップを元に戻す。
- ④ 約3分間待つ。この間にマイコンメーターが安全を確認。表示ランプの点滅が消えるとガスが使えます。

※ランプが点滅したままガスを使用すると、再びマイコンメーターがガスを遮断してしまうので、必ず点滅が消えたのを確認してから使用してください。

※手順どおりに復帰操作を行ってもランプが消えない場合や、ガスが出るがランプが消えない等の場合は、ガス漏れしている可能性があるため、至急企業局へ連絡してください。


●担当/保安課 維持係

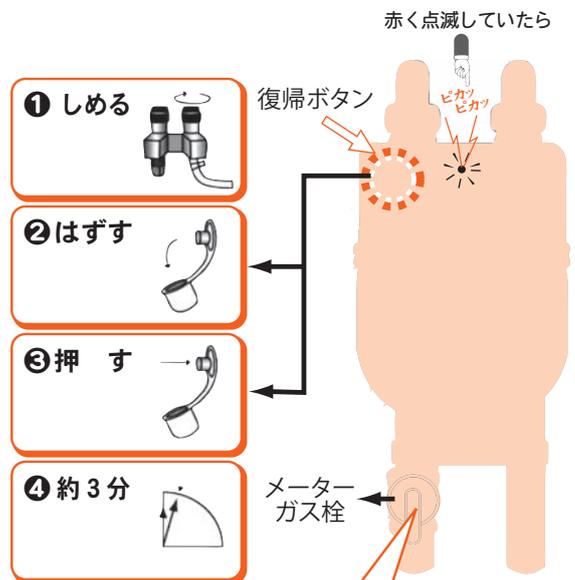

## メーターガス栓にロックがかかった時の開け方

メーターガス栓には閉めた時にロックがかかるものがあります

**注意** メーターガス栓を開けるときは、ガスの元栓がすべて閉まっていることを必ず確認してください。

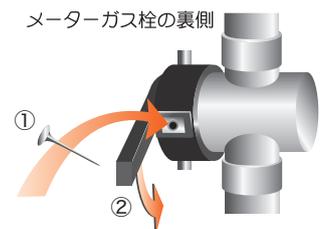

- ①ピスの頭をクギ等で押す。
- ②押しながらメーターガス栓を下げる。

●担当/保安課 保安係

## 料理教室開催のお知らせ

バレンタインデー直前企画!!  
**ガスでおいしいレシピ**  
**新感覚! 極上焼きショコラ**



写真提供: 東京ガス株式会社「食」情報センター  
 (出来上がり参考写真)

**日時** 平成27年2月10日(火) 9:45~14:45

**場所** 東京ガスキッチンランド千葉  
 バスにて送迎し、集合及び解散は企業局になります。  
 時間については、バス移動の時間を含まず。

**対象** ガス・水道供給エリアにお住まいの18歳以上の方

**定員** 16名 **参加費** 500円

### お申込方法

参加を希望される方は、**お電話**又は**FAX**で営業企画室「料理教室担当」までお申込ください。申込多数の場合は、抽選とさせていただきます。

**TEL 047-475-3305**

〈受付時間:月曜~金曜8:30~17:00〉  
 ※土・日・祝日及び時間外は、FAXのみの受付。

**FAX 047-493-8989** 〈24時間受付〉

●**FAX記入内容** ①開催日②開催名③氏名④住所  
 ⑤日中の連絡先電話番号⑥年齢

**申込期間** 平成27年1月15日(木)から1月23日(金)まで

※お申込をいただきましたお客様情報は、当局の料理教室の運営に必要な範囲のみで使用します。

●担当/営業企画室

## 水道管にも冬支度を

寒さから水道管を守りましょう

気温がマイナス4℃以下になると、水道管の凍結や、破裂事故が多くなります。冬は水道管にも防寒が必要です。

### 凍りやすい水道管


- ・水道管(蛇口や配水管)が露出しているもの
- ・北向きの日かげにあるもの
- ・風当たりの強い屋外にあるもの

さらにダンボールケースなどをつくりスッポリとかぶせると効果があります


### 凍るのを防ぐには

- ・水道管に毛布を巻くなど図のように防寒してください。

#### ●保温チューブで防寒



#### ●毛布で防寒

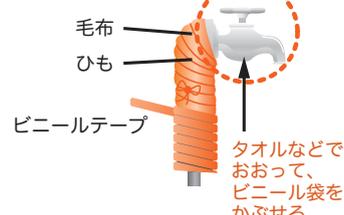

※保温チューブは、指定給水装置工事業者で販売しています。

**凍ってしまったときは**自然にとけるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせてその上からぬるま湯をゆっくりかけてください。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあります。

**水道管が破裂したら**、止水栓を閉めてください(8ページ参照)。止水栓が見つからない場合は、破裂した部分にタオルなどを当て応急処置をし、保安課維持係へご連絡ください。

●担当/保安課 維持係

## ガスフェスタ小学校児童絵画展

11月9日にガスフェスタのイベントステージにて表彰式が行われました。

毎年行っている同絵画展は、こどもの頃からガス・水道を身近に感じてもらうために開催しており、市内小学校13校の1年生から3年生より、計192作品の応募がありました。たくさんのご応募ありがとうございました。



### 第45回ガスフェスタ小学校児童絵画展表彰者 (敬称略)

#### 【市長賞】

秋津小学校 3年 和泉澤 圭吾

#### 【市議会議長賞】

谷津小学校 1年 竹内 理子

#### 【教育長賞】

屋敷小学校 2年 中村 有紗

#### 【管理者賞】

谷津南小学校 1年 西田 佳恵良

#### 【市制施行60周年記念賞】

東習志野小学校 2年 岡田 一真

#### 【優秀賞】

藤崎小学校 1年 菊池 望未

東習志野小学校 2年 渡邊 心夏

実籾小学校 3年 百瀬 彩

実花小学校 3年 佐藤 夏希

藤崎小学校 3年 廣居 由豊



## ガス消費機器調査とガス漏れ検査にご協力ください

法令に基づき3年ごとにガスをご利用のお客様宅へ訪問し、ガス消費機器調査・ガス漏れ検査をします。調査・検査は企業局指定ガスサービス店が行います。

〈作業対象地区〉

**東習志野  
谷津町1丁目の一部  
谷津2、3、4、5丁目の一部**

※谷津町、谷津につきましては、対象のお客様宅に、周知チラシを投函させていただきます。

〈作業期間〉

**平成27年1月～3月**

(訪問時期が前後する場合があります)

※訪問時不在の場合は「不在連絡票」を入れさせていただきますので、お客様のご都合の良い日をご連絡ください。

**検査費用は無料です**

●担当/保安課 保安係

## 住所を省略できます

専用の郵便番号を記載すれば、住所を省略しても企業局宛の郵便物が届きます。

習志野市企業局の郵便番号は「275-8666」です。

●担当/総務課



## 広報モニターを募集します!

企業局の広報モニター活動を通して、身近で大切なライフライン、ガス・水道について学んでみませんか。

**内容** 広報あじさいに対するご意見・ご感想の提供 (年4回発行予定)

広報モニター会議への参加(年3回程度)

**応募条件** 市営ガスまたは市営水道をご利用の方  
20歳以上の方

**募集人数** 10名

**任期** 平成27年4月～平成29年3月(2年間)

**応募方法** ①住所②氏名③生年月日④性別⑤職業⑥日中の連絡先電話番号をご記入のうえ、「企業局広報モニター希望」と書き添えて、封書にて下記の送付先までお申し込みください。

**締切** 平成27年1月9日(金) 当日消印有効

**宛先** 〒275-8666


習志野市企業局 総務課「広報モニター」係まで  
(住所記載不要)

※なお、ご応募いただいた個人情報は広報モニターの選考以外には使用いたしません。

●担当/総務課

## おたのしみ あじさいパズル

A～Fまでの文字を順番に並べるとある言葉が出来ます。出来た言葉をハガキに書いて送ってください。4つの二重枠にはそれぞれ「ア」「ジ」「サ」「イ」の4文字が入ります。たくさんのご応募お待ちしております。

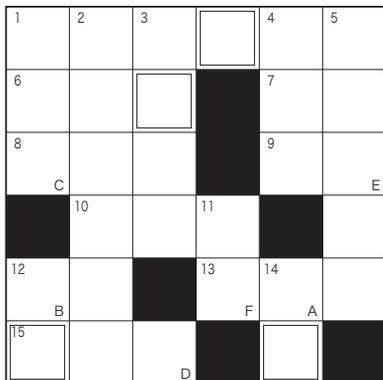

### ヨコのカギ

- お持ち帰りのこと。
- 演劇・演技のこと。
- 英語で「今」は?
- 平たい桶のこと。
- キロ、メガ、〇〇、テラ。
- スコットランドの民族衣装。
- 後でまとめて代金を払うこと。
- 足に何も履いていない状態のこと。
- 人が住む家のこと。〇〇〇が点在する。

### タテのカギ

- 部下、子分のこと。〇〇〇を従える。
- メロンの収穫量が日本一です。
- 〇〇〇〇〇〇のように見つめる。
- 土用の丑の日。
- 赤くて辛い香辛料。緑色もあります。
- バレーボールでスパイクの前に上げます。
- 道が十字に交わる場所のこと。
- 〇〇、昼、晩。

【応募方法】 ハガキ等に①パズルの解答②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話番号⑦ガス・水道事業に対するご意見を必ずお書きのうえ、下記の応募先までお送りください。(解答図は不要です)

正解者の中から抽選で15名の方に、千円分の『習志野市内共通商品券』を進呈いたします。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

なお、お寄せいただいたご意見は、「あじさい」の中でご紹介させていただく場合があります。(氏名等は掲載いたしません)

前号「おたのしみあじさいパズル」の答えは、

**『レッツゴー』**でした。

**締切** 平成27年1月6日(火)当日消印有効

**宛先** 〒275-8666

習志野市企業局 総務課「あじさいパズル」係 まで(住所記載不要)

# わが家の味じまん

## ちばなチャイナ

房総ガス協議会が主催する「第8回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト千葉県大会」に、県内から2,252組の応募があり、習志野市在住の濱田さん親子、仲村さん親子の2組が、10組で行われる10月25日の実技選考会に出場しました。

その結果、濱田さん親子が、見事準優勝に相当する「千産千消費」を受賞し、11月30日に開催される関東中央地区大会への出場を決めました。

今回は千産千消費を受賞した「ちばなチャイナ」のレシピを6ページで紹介いたします。



いろは 彩花ちゃん  
まな 愛菜ちゃん  
濱田 ゆき 有紀さん

濱田さま親子  
ちばなチャイナ  
A-2

第8回 ウィズガス  
全国親子クッキング  
コンテスト  
災の鎮魂で五感を  
研ぎ澄ます

準優勝

千産  
千消費



- ① にんじんの花しゅうまい
- ② ニラ・ブタはるまき
- ③ しらすとピーナッツのかりかりサラダ
- ④ 花鯛の中華風おこわ
- ⑤ ～魚焼きグリルを使って～カニたまスフレ

### わが家ならではの工夫

子供に野菜をいっぱいおいしく食べてほしいので、子供が食べやすいように工夫しています。ガスを使って、蒸す、焼く、炊く、揚げる、魚焼きグリルで焼く、色々な調理法で作りました。

**【次回予告】**  
見事4位に相当する「千葉のお米賞」を受賞した仲村さん親子のレシピは次回号で紹介する予定です。お楽しみに!

### 年末年始における営業日のお知らせ

企業局ではガス漏れ等の緊急事態に備え、夜間・休日にかかわらず24時間体制をとっております。

<input checked="" type="checkbox"/> ...平常通り (8:30 ~ 17:15)	<input type="checkbox"/> ...緊急対応のみ	12/26 (金)	27 (土)	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)	H27 1/1 (木)	2 (金)	3 (土)	4 (日)	5 (月)	6 (火)
習志野市企業局	☎047-475-3321	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

～ガスの開栓、ガス器具修理、販売に関する業務～ ●担当/保安課 維持保  
年末年始は、修理部品を含めガス器具の納品が遅れることがありますので、ご依頼はお早めにお申し付けください。

<input checked="" type="checkbox"/> ...平常通り (9:00 ~ 18:00)	<input checked="" type="checkbox"/> ...お休みです	12/26 (金)	27 (土)	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)	H27 1/1 (木)	2 (金)	3 (土)	4 (日)	5 (月)	6 (火)
習志野ガス大久保センター株	☎047-474-1426	<input checked="" type="checkbox"/>											
株習志野ガス設備工業	☎047-454-0025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[注] 9:00 ~12:00	[注] 10:00 ~15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	[注] 10:00 ~15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	[注] 10:00 ~15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[注] 待機業務・・・店舗での営業は行っていませんが、ガス開栓業務のみ対応します。

●担当/開栓...料金課 器具修理、販売...営業企画室