G－07

# 習志野市公共下水道平面図

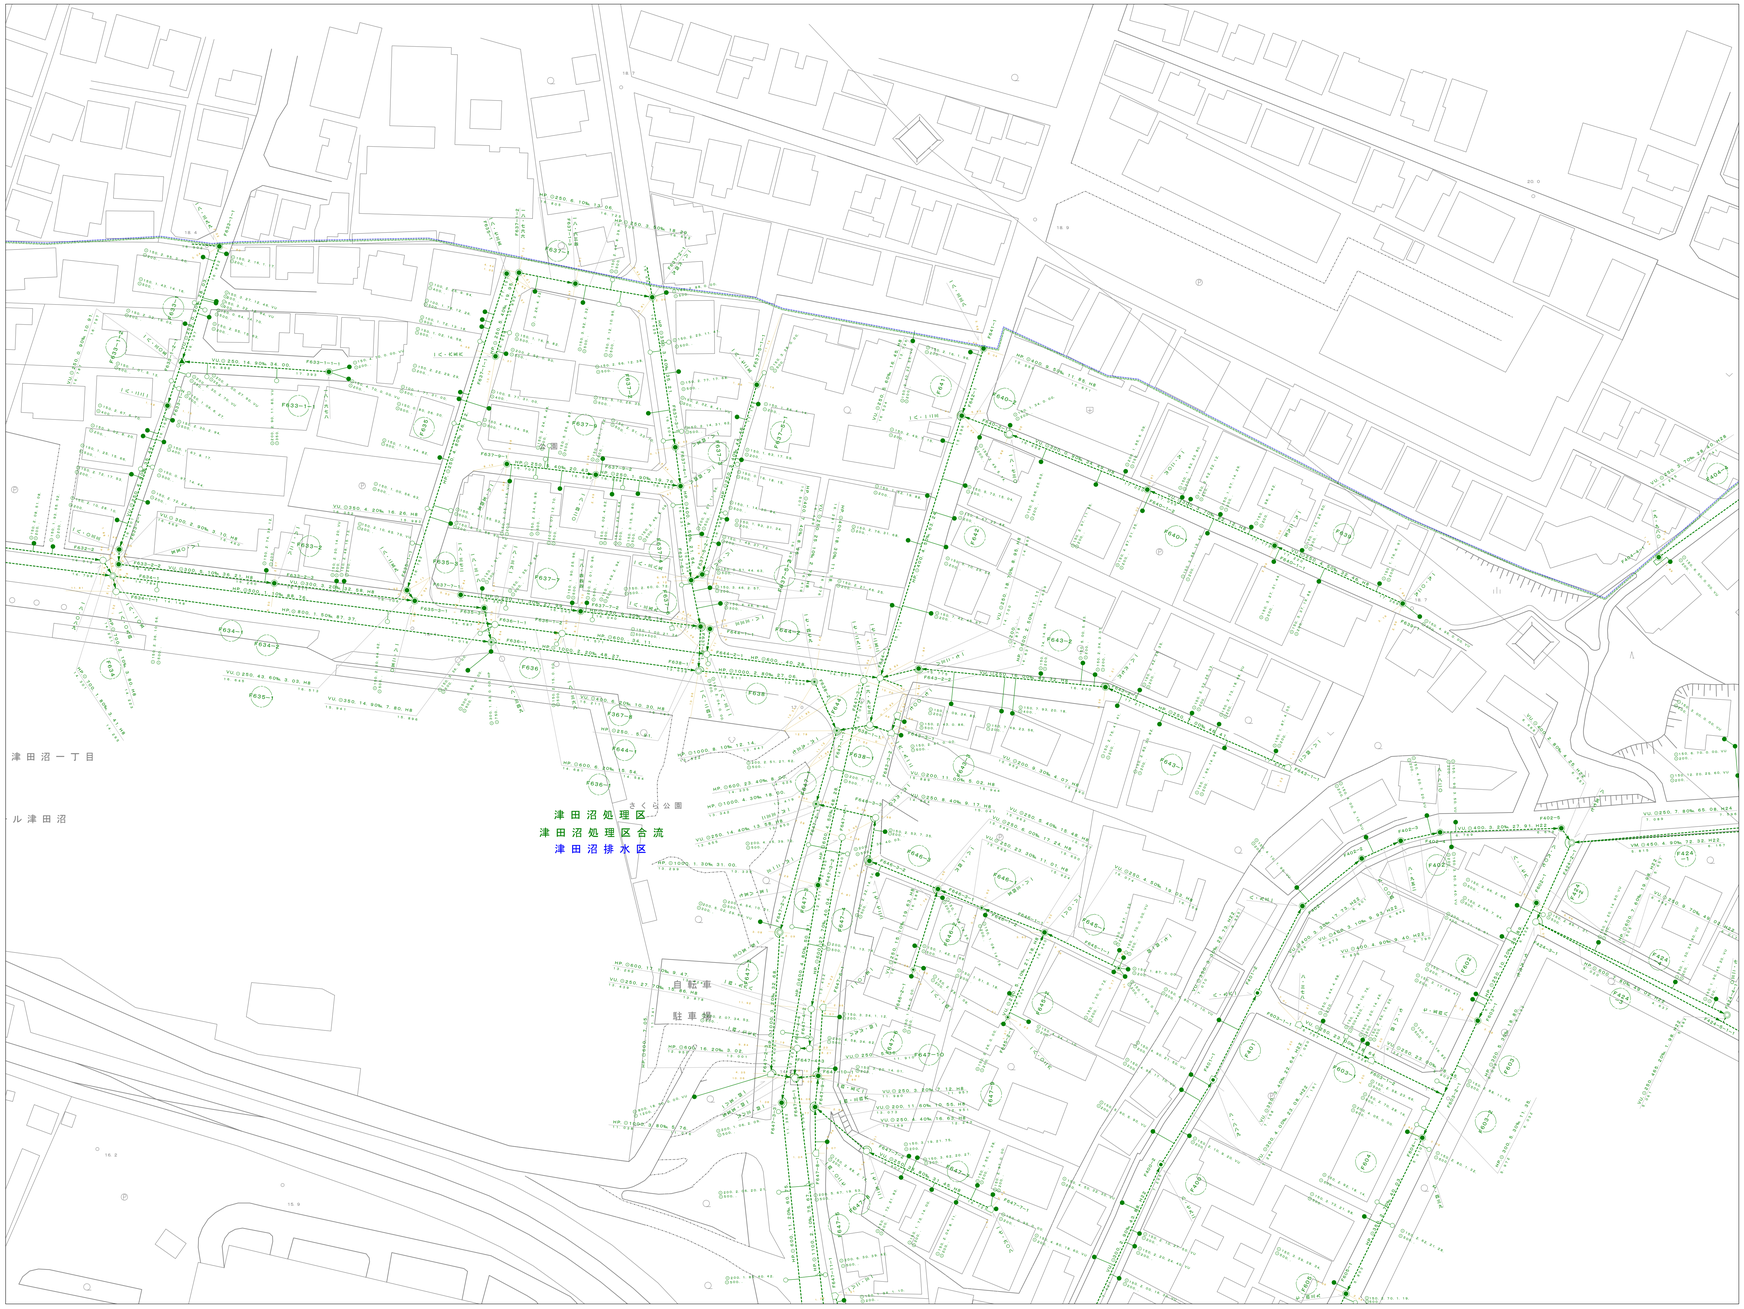


| | | |
|---|---|---|
| | | H－06 |
| F－07 | G－07 | H－07 |
| F－08 | G－08 | H－08 |

N

## 凡　例

| 記　号 | 説　明 |
|---|---|
| | 処理分区界（汚水）<br>排水区界　（雨水）<br>処理分区界（合流） |
| | 幹線（汚水）<br>幹線（雨水）<br>幹線（合流） |
| | 支線（汚水）<br>支線（雨水）<br>支線（合流） |
| | ０号マンホール円形<br>内径７５㎝ |
| | １号マンホール円形<br>内径９０㎝ |
| | ２号マンホール円形<br>内径１２０㎝ |
| | ３号マンホール円形<br>内径１５０㎝ |
| | ４号マンホール円形<br>内径１８０㎝ |
| 5 5 5 | ５号マンホール角形<br>内法２１０×１２０㎝ |
| 6 6 6 | ６号マンホール角形<br>内法２６０×１２０㎝ |
| 7 7 7 | ７号マンホール角形<br>内法３００×１２０㎝ |
| 1 1 1 | 特１号マンホール角形<br>内法６０×９０㎝ |
| 2 2 2 | 特２号マンホール角形<br>内法１２０×１２０㎝ |
| 3 3 3 | 特３号マンホール角形<br>内法１４０×１２０㎝ |
| 4 4 4 | 特４号マンホール角形<br>内法１８０×１２０㎝ |
| | 特特マンホール<br>矩形外 |
| | 正長方形採用マンホール |
| | 馬踏マンホール |
| | 塩ビマンホール |
| | 雨水吐き室 |
| | 副管付マンホール |
| | 吐き口 |
| | 管交差 |
| | 公共桝（丸型）及び取付管 |
| | 公共桝（角型）及び取付管 |
| | 集水桝（丸型）及び取付管 |
| | 集水桝（角型）及び取付管 |

● 本管、引出線なし　※延長はマンホールの蓋の中心間距離です。

管種、形状・管径、勾配、延長、施工年度

VU,○ 250, 5.3‰, 38, 40, H29

I. 031（下流管底高）　I. 234（上流管底高）

● 本管、引出線あり

VU, ○250, 5.3‰, 38, 40, H29

I. 031　I. 234

● 桝及び取付管

取付管形状・管径　取付距離、上流マンホール、取付管管種からの距離

○ 250, 1.21, 3.80, VU

○ 200, -

桝形状・桝径

● マンホール

マンホール番号　地盤高

515-1　GL＋2.21　2.95　オフセット

● 管路番号

支線　515　幹線　116

令和７年３月調製

この図は、令和５年３月作成１：２５００都市計画図を基図としたものである。

１：５００

0　10　20　30　40　50m

習志野市企業局工務部下水道課

G－07